

**50 PŁOCKA**  
m3

1. PŁOCKA 50

m5

m5

m3

Płocka

145.78  
142.43

10-712/2

10-248/68

10-248/20

10-680/3

10-716/1

10-709/2

10-710/1

10-710/2


m2.5

h4

h

i

Zduń

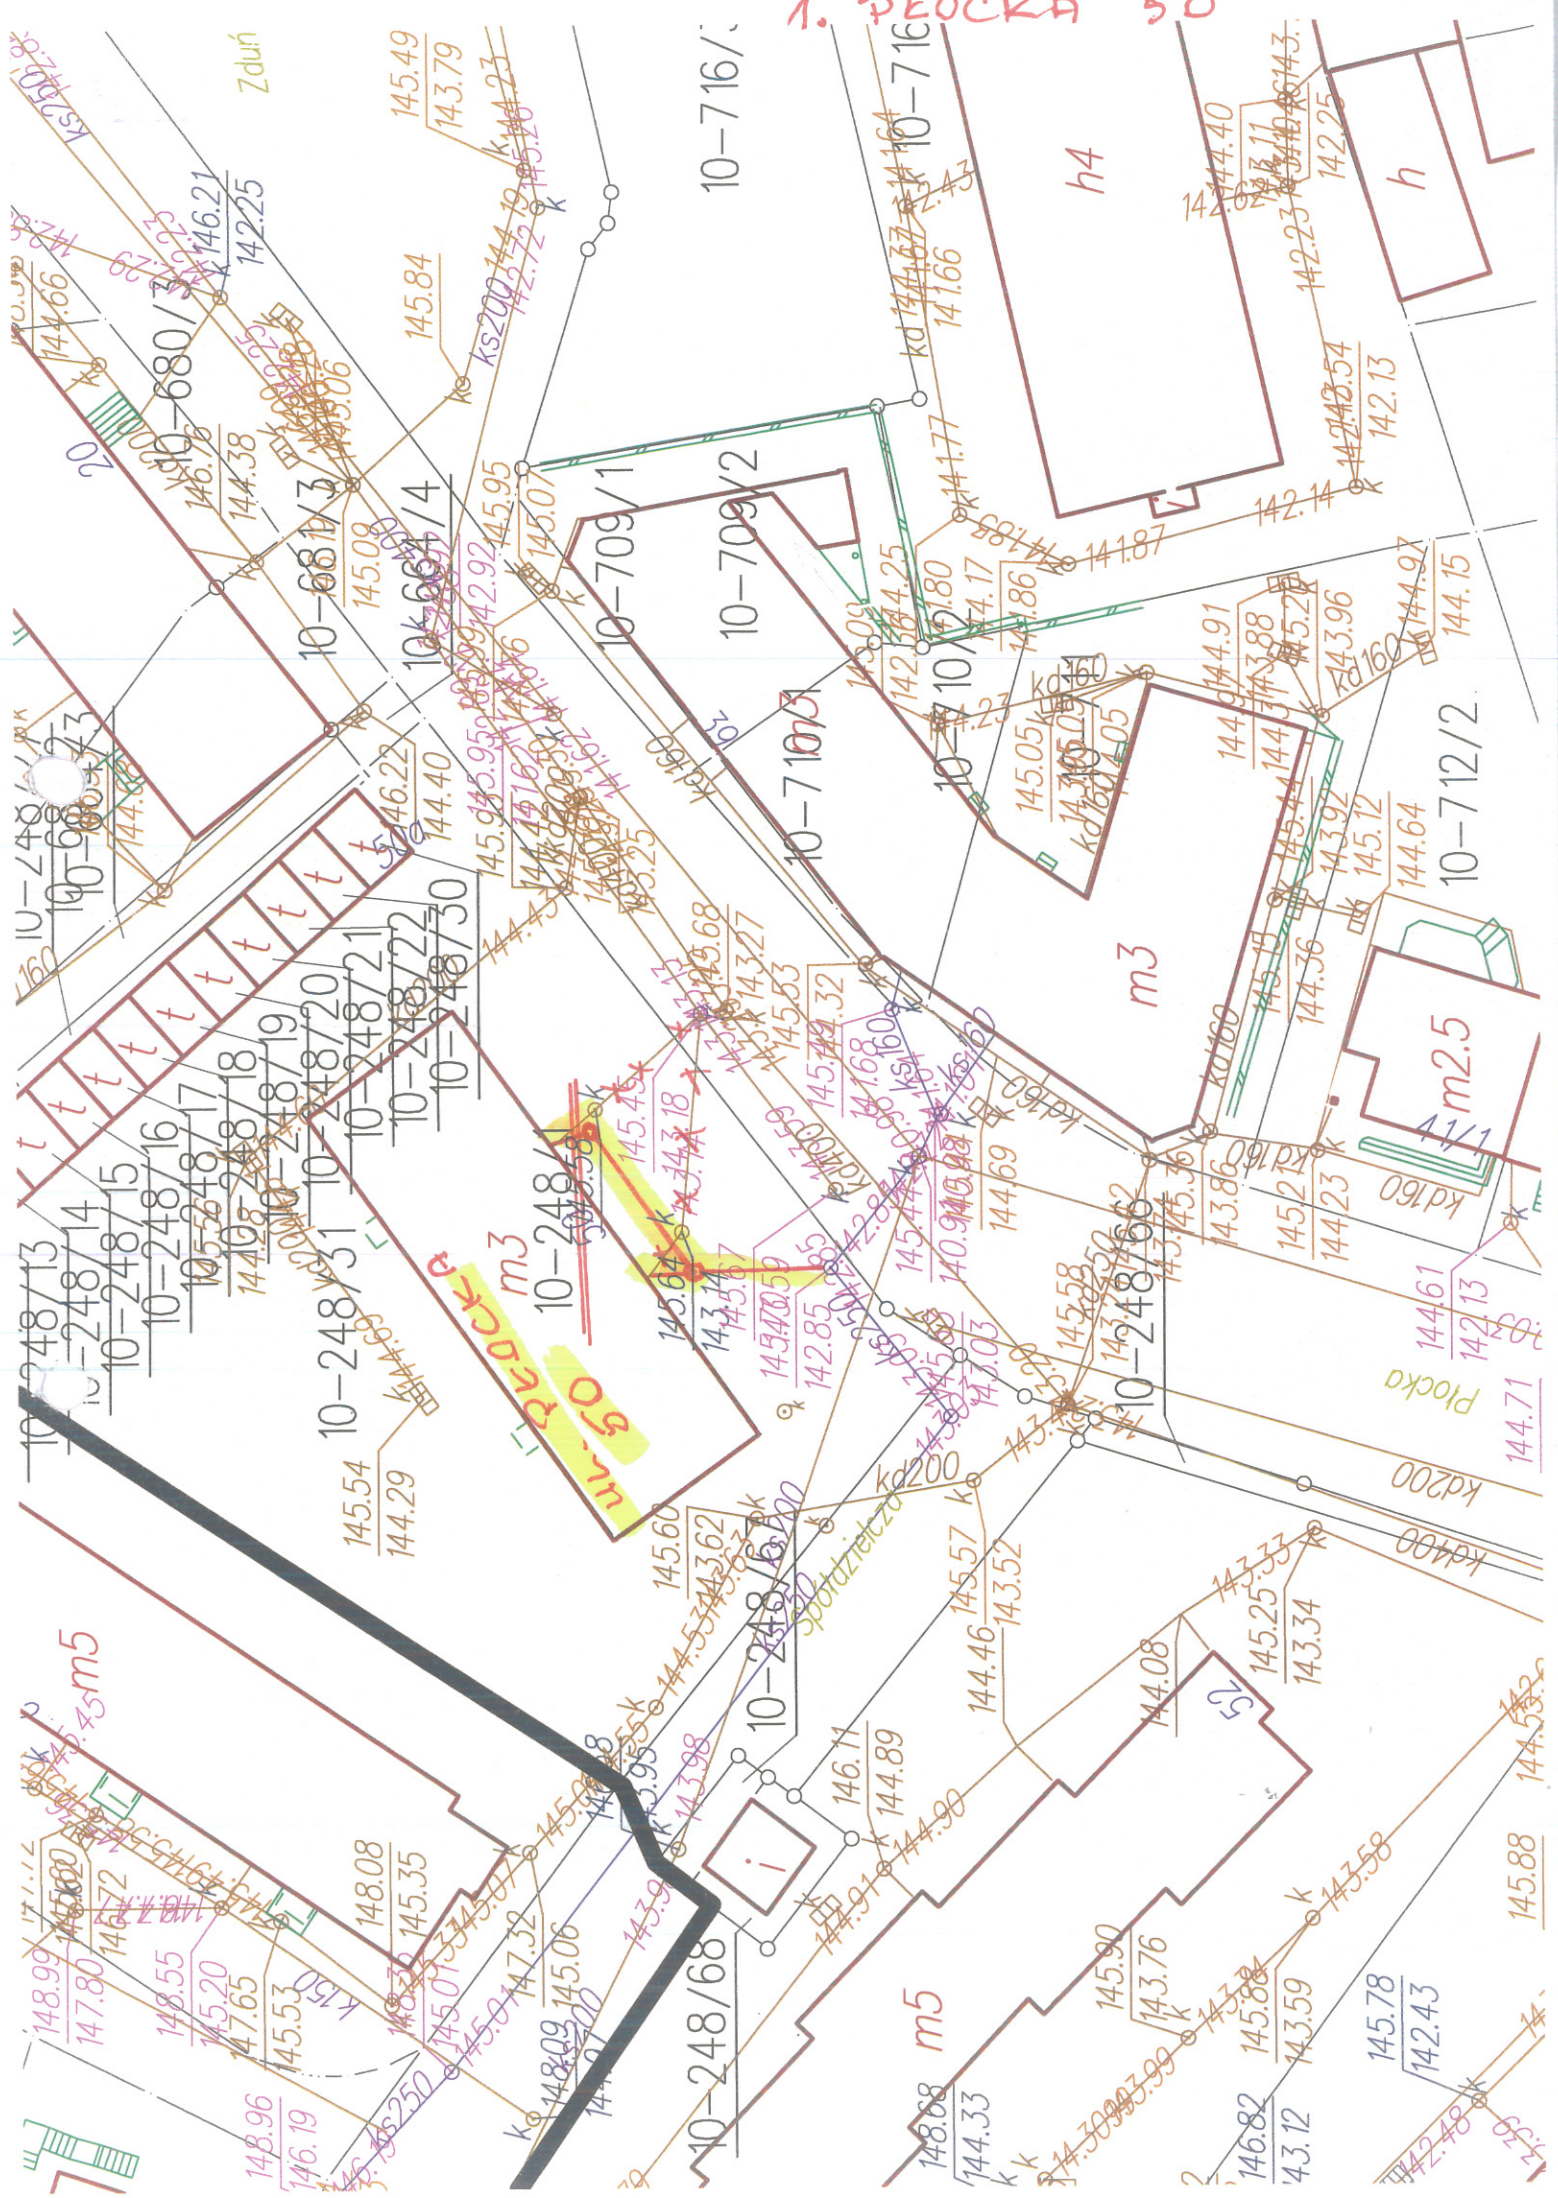



Mława, dnia 21.07.2017r.

KT - 526/1/2017/EM

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr; 375/4+375/2, 777/2, 775+776, 774+733 przy ul. Płockiej w Mławie**

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, **ustala następujące warunki techniczne** w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 375/4+375/2, 777/2, 775+776, 774+773 przy ul. Płockiej w Mławie

1. Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. Płockiej do posesji nr ; 375/4+375/2, 777/2, 775+776, 774+773, należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 600.  
Połączenie przyłączy z kolektorem wykonać od istniejących studni kanalizacyjnych lub od studni zaprojektowanych i wybudowanych na ww. kolektorze sanitarnym.  
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłączy w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
  9. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
  10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
  11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
  12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA

*mgr Lucjan Wadolowski*