

2.16. BROWARNA



Mława, dnia 21.07.2017r.

KT - 526/16/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

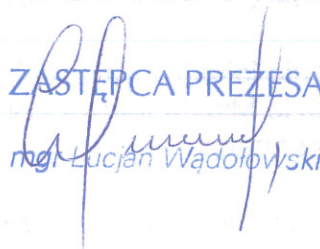
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr; 4361, 4340, 4342/1, 4344/2 przy ulicy Browarnej w Mławie

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, ustala następujące warunki techniczne w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 4361, 4340, 4342/1, 4344/2 przy ulicy Browarnej w Mławie.

1. Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. Browarnej do posesji nr ; 4361, 4340, 4344/2, należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC.
Połączenie przyłączy z kolektorem wykonać od istniejących studni kanalizacyjnych lub od studni zaprojektowanych i wykonanych na ww. kolektorze sanitarnym.
Połączenie do posesji nr 4342/1 wykonać od istniejącego trójnika na kolektorze.
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłączy w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
 9. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
 11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
 12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA


mgr Lucjan Wądołowski

Mława, dnia 21.07.2017r.

KT - 526/17/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr; 916/8, 917/2, 4358 przy ulicy Okólnej w Mławie

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, **ustala następujące warunki techniczne** w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 916/8, 917/2, 4358 przy ul. Okólnej w Mławie.

1. Budowę przyłączy w pasie drogowym ul. Okólnej do posesji nr ; 916/8, 917/2, 4358 należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC.
Połączenie przyłączy z kolektorem wykonać od istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 151,74/150,38.
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłączy w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
 9. Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
 11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
 12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA


mgr Piotr Lucjan Wędolowski