

← Sale przedszkolne

Główne wyjście z budynku

→ Sale przedszkolne

Henryk Chrzanowski
 TECHNIK ELEKTRYK
 Upr. Bud. CIE 83/85
 MAZ/IE/4780/01
 Upr. pomiarowe E/60/164/10
 Upr. dozoru D/26/164/10

Uwagi :

1. Połączenia między elementami systemu zgodnie z wybranym certyfikowanym producentem systemu oddymiania.
2. Zastosować osprzęt firm oferujących certyfikowane systemy oddymiania np. D+H, Mercor, AFG.
3. Podłączenie wewnętrznych elementów systemu oddymiania wykonać zgodnie z DT wybranego producenta.

Opis oznaczeń:



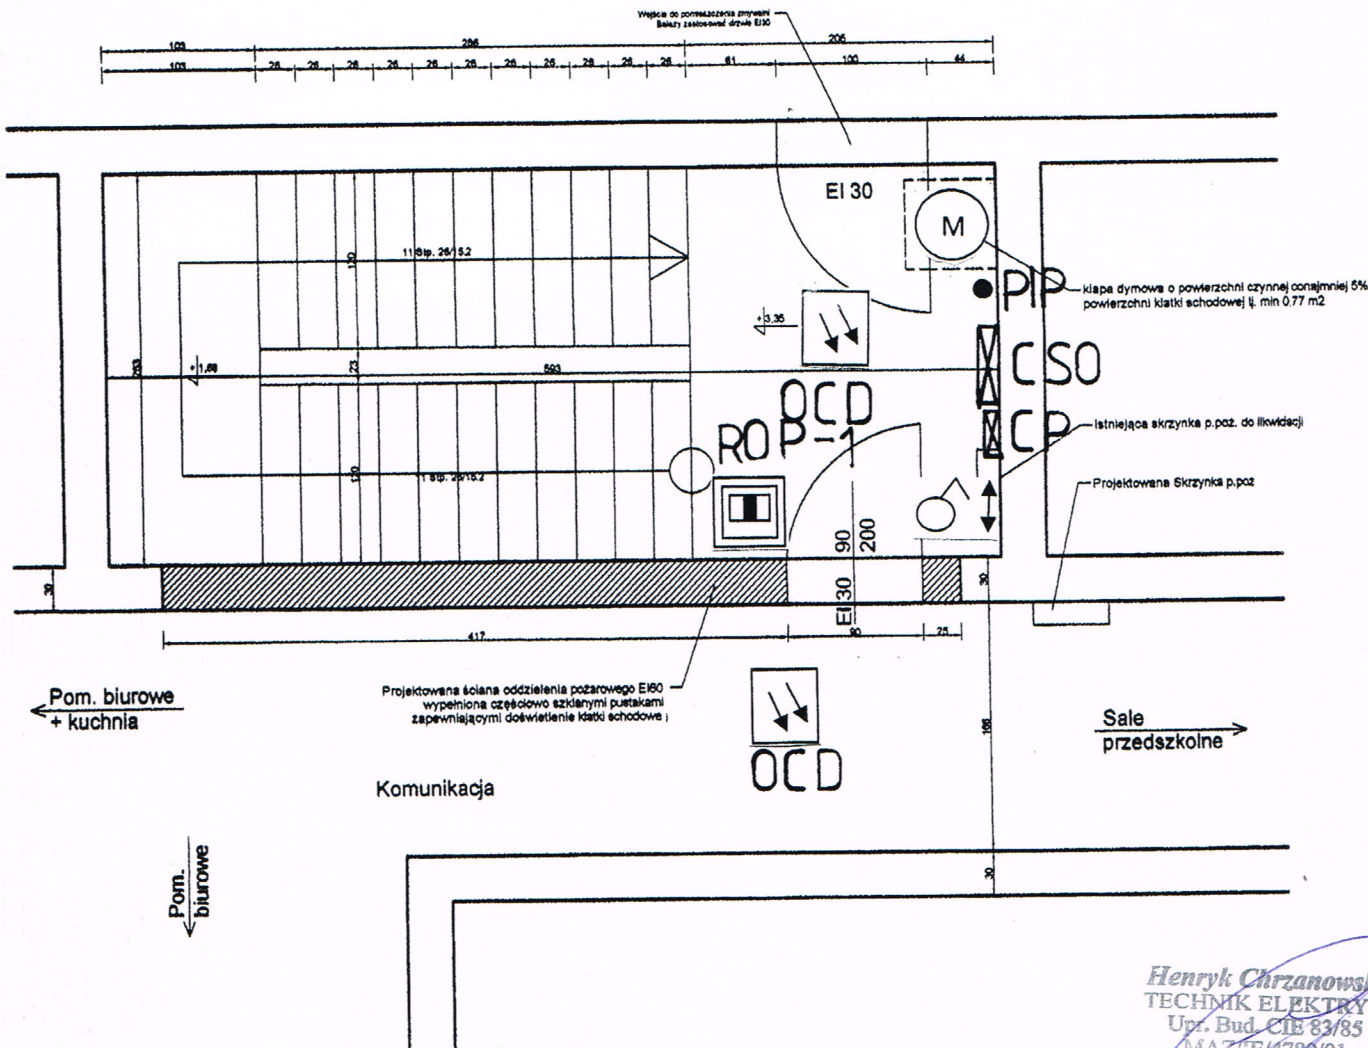
Optyczna czujka dymu



Przycisk oddymiający ROP - 1

Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Plan instalacji oddymiania klatka K1 – parter	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku
Data: 2014 rok.	E-3

Klatka schodowa nr 1 poziom piętra



Opis oznaczeń:

Centrala systemu oddymiania

CSO MCR9705



Przycisk oddymiający ROP - 1



Optyczna czujka dymu



Napęd kłapy oddymiającej



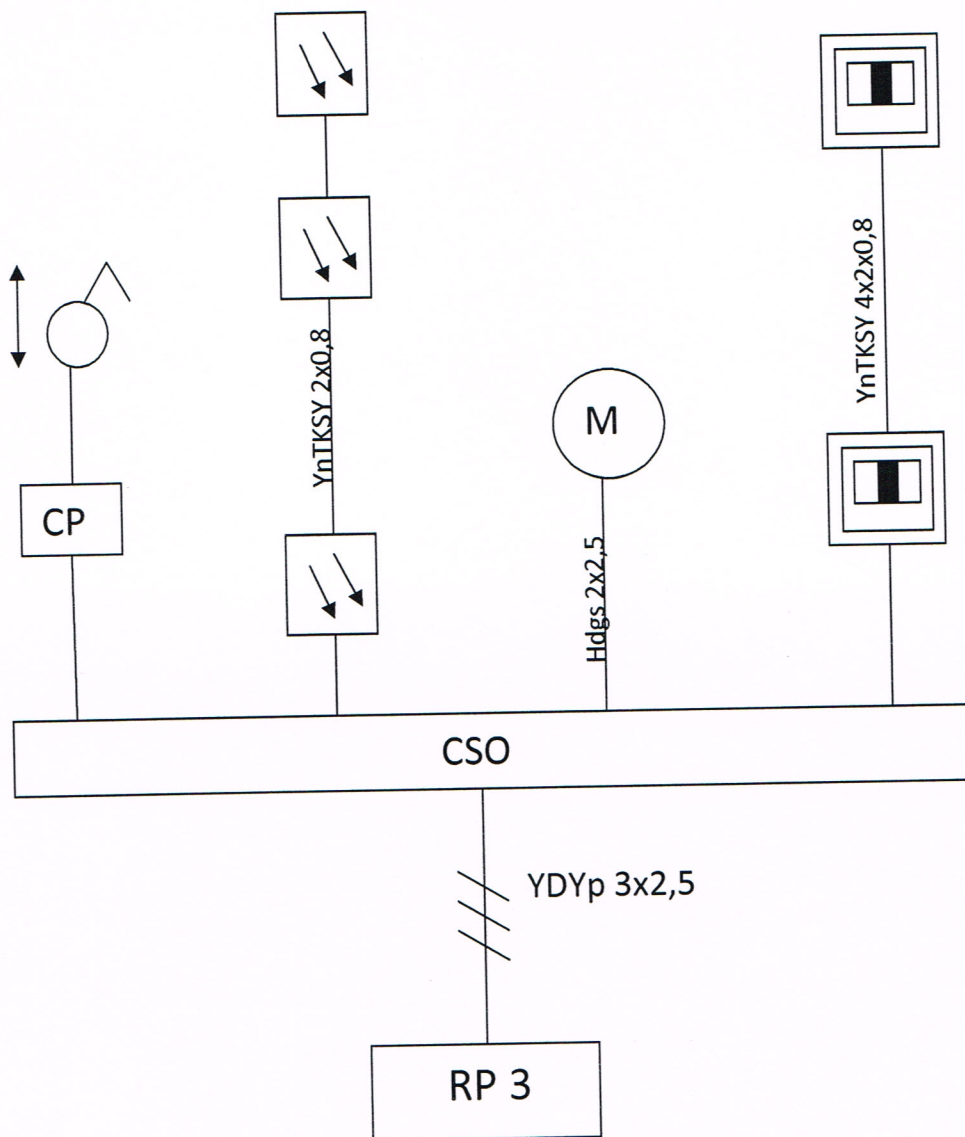
Przycisk przewietrzania LT

CP Centrala pogodowa MCRP 054 z czujnikiem wiatr deszcz


Punkt PIP


Henryk Chrzanowski
TECHNIK ELEKTRYK
Upr. Bud. CIE 83/85
MAZ/IE/4780/01
Upr. pomiarowa: E/60/164/10
Upr. Rozr. D/26/164/10


Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Plan instalacji oddymiania klatka K1 - piętro	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku
Data: 2014 rok.	E-4





Opis oznaczeń:

 Centrala systemu oddymiania
CSO MCR9705

 Przycisk oddymiający ROP - 1

 Optyczna czujka dymu

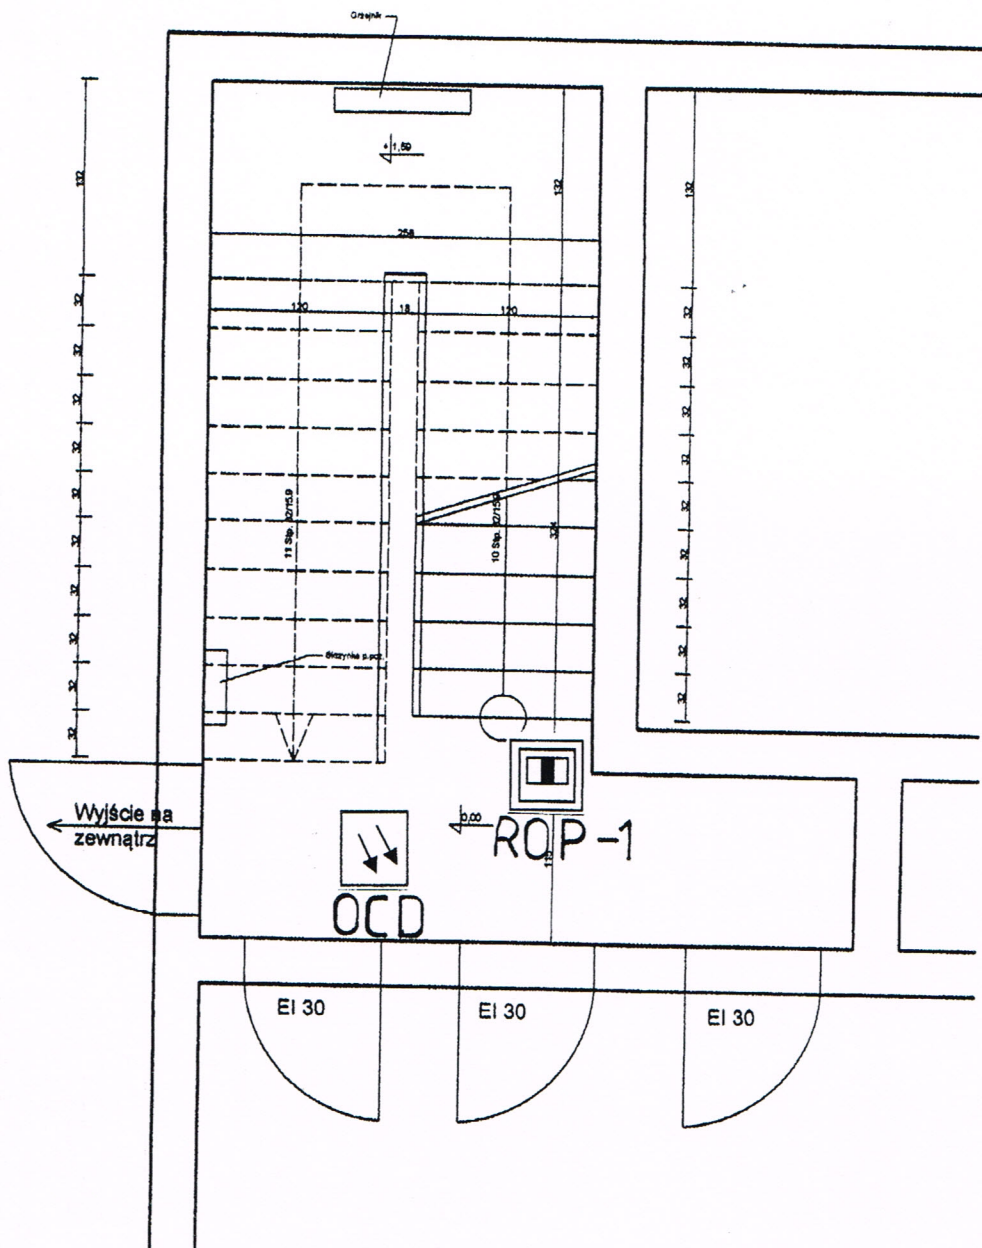
 Napęd kłapy oddymiającej

 Przycisk przewietrzania LT

CP Centrala pogodowa MCRP 054 z
czujnikiem wiatr deszcz

Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Schemat ideowy systemu oddymiania klatka K1	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku
Data: 2014 rok.	E-5

Henryk Chrzanowski
TECHNIK ELEKTRYK
Upr. Bud. CIE 82/85
MAZ/IE/4780/01
Upr. pomiarowe E/60/164/10
Upr. dozoru D/26/164/10



Opis oznaczeń:



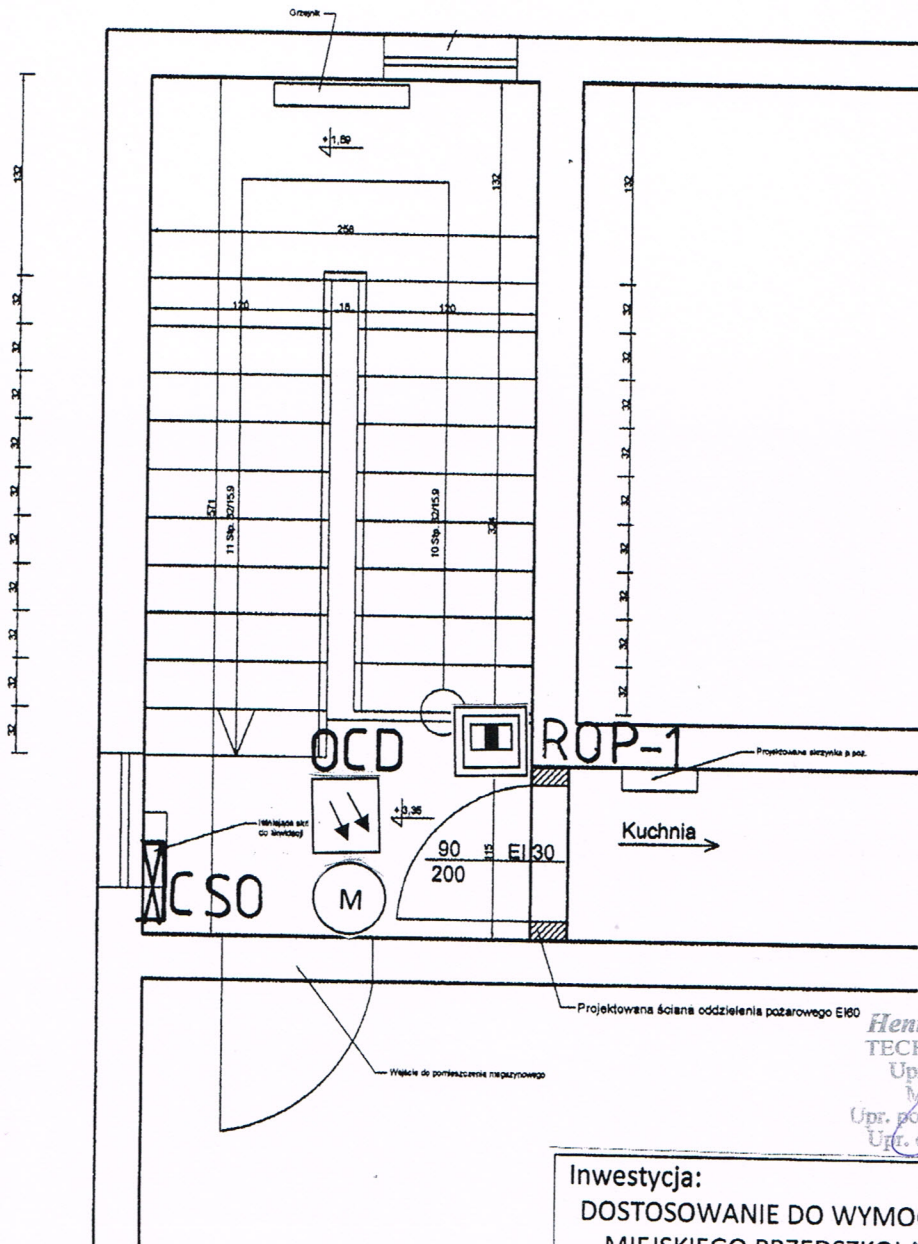
Przycisk oddymiający ROP - 1



Optyczna czujka dymu





Henryk Chrzanowski
 TECHNIK ELEKTRYK
 Upr. Bud. 012/83/85
 MAZ/E/4780/01
 Upr. pomiarowe E/60/164/10
 Upr. dozw. D/26/164/10

Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Plan instalacji oddymiania klatka K2 - parter	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku
Data: 2014 rok.	E-6

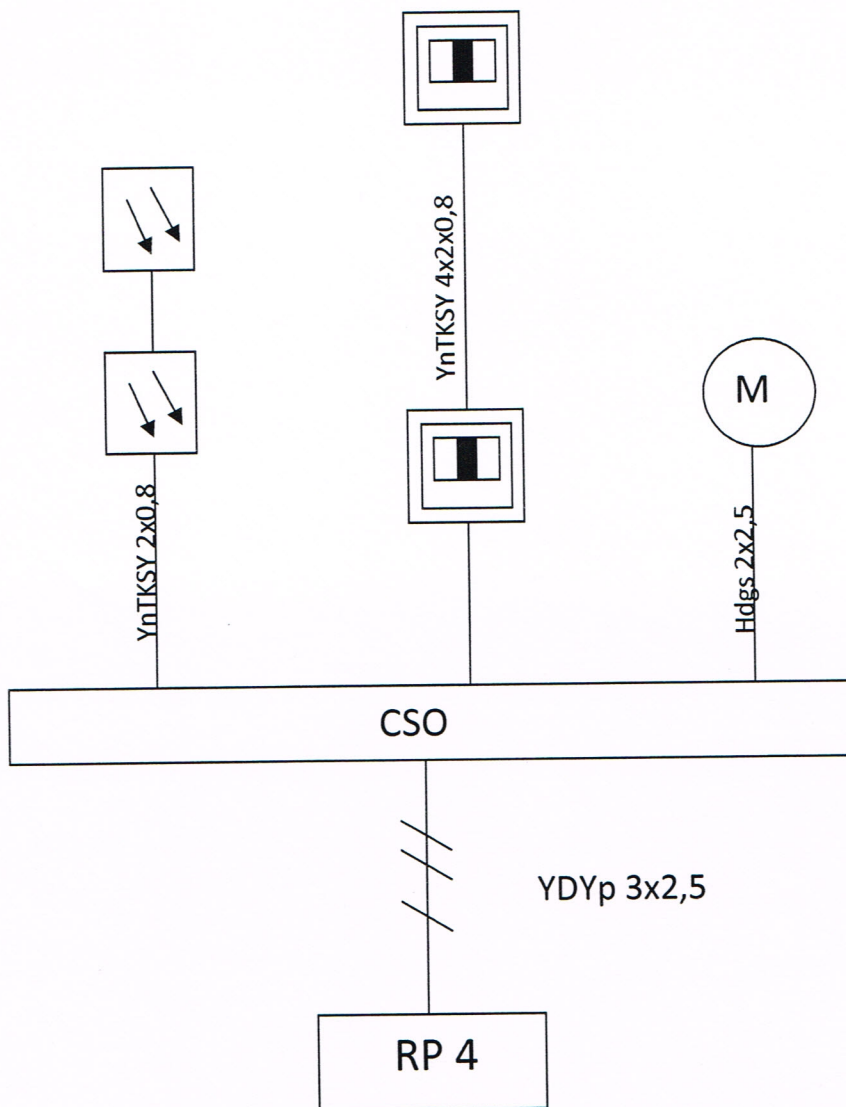


Henryk Chrzanowski
 TECHNIK ELEKTRYK
 Upr. Bud. CIE 83/85
 MAZ/IE 4780/01
 Upr. pomiarowe Z/60/164/10
 Upr. dozoru B/26/164/10


Opis oznaczeń:


-  Przycisk oddymiający ROP - 1
-  Optyczna czujka dymu
-  Napęd kłapy oddymiającej
-  Centrala systemu oddymiania CSO MCR9705


Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Plan instalacji oddymiania klatka K2 – piętro	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku
Data: 2014 rok.	E-7




Opis oznaczeń:

 Centrala systemu oddymiania
CSO MCR9705

 Przycisk oddymiający ROP - 1

 Optyczna czujka dymu

 Napęd kłapy oddymiającej

Inwestycja: DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW P.POŻ. BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	
Lokalizacja: Mława ul. Zygmunta Krasińskiego 4 działka nr ew. 4046/3	
INWESTOR: Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 w Mławie	
Nazwa Rysunku: Schemat ideowy systemu oddymiania klatka K2	
PROJEKTANT: Henryk Chrzanowski	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku E-8
Data: 2014 rok.	

Henryk Chrzanowski
TECHNIK ELEKTRYK
Upr. Bud. CIE/83/85
MAZ/IE/4780/01
Upr. pomiarowe E/60/164/10
Upr. dozoru D/26/164/10

TYPOWA KONFIGURACJA ELEKTRYCZNEGO UKŁADU STEROWANIA

