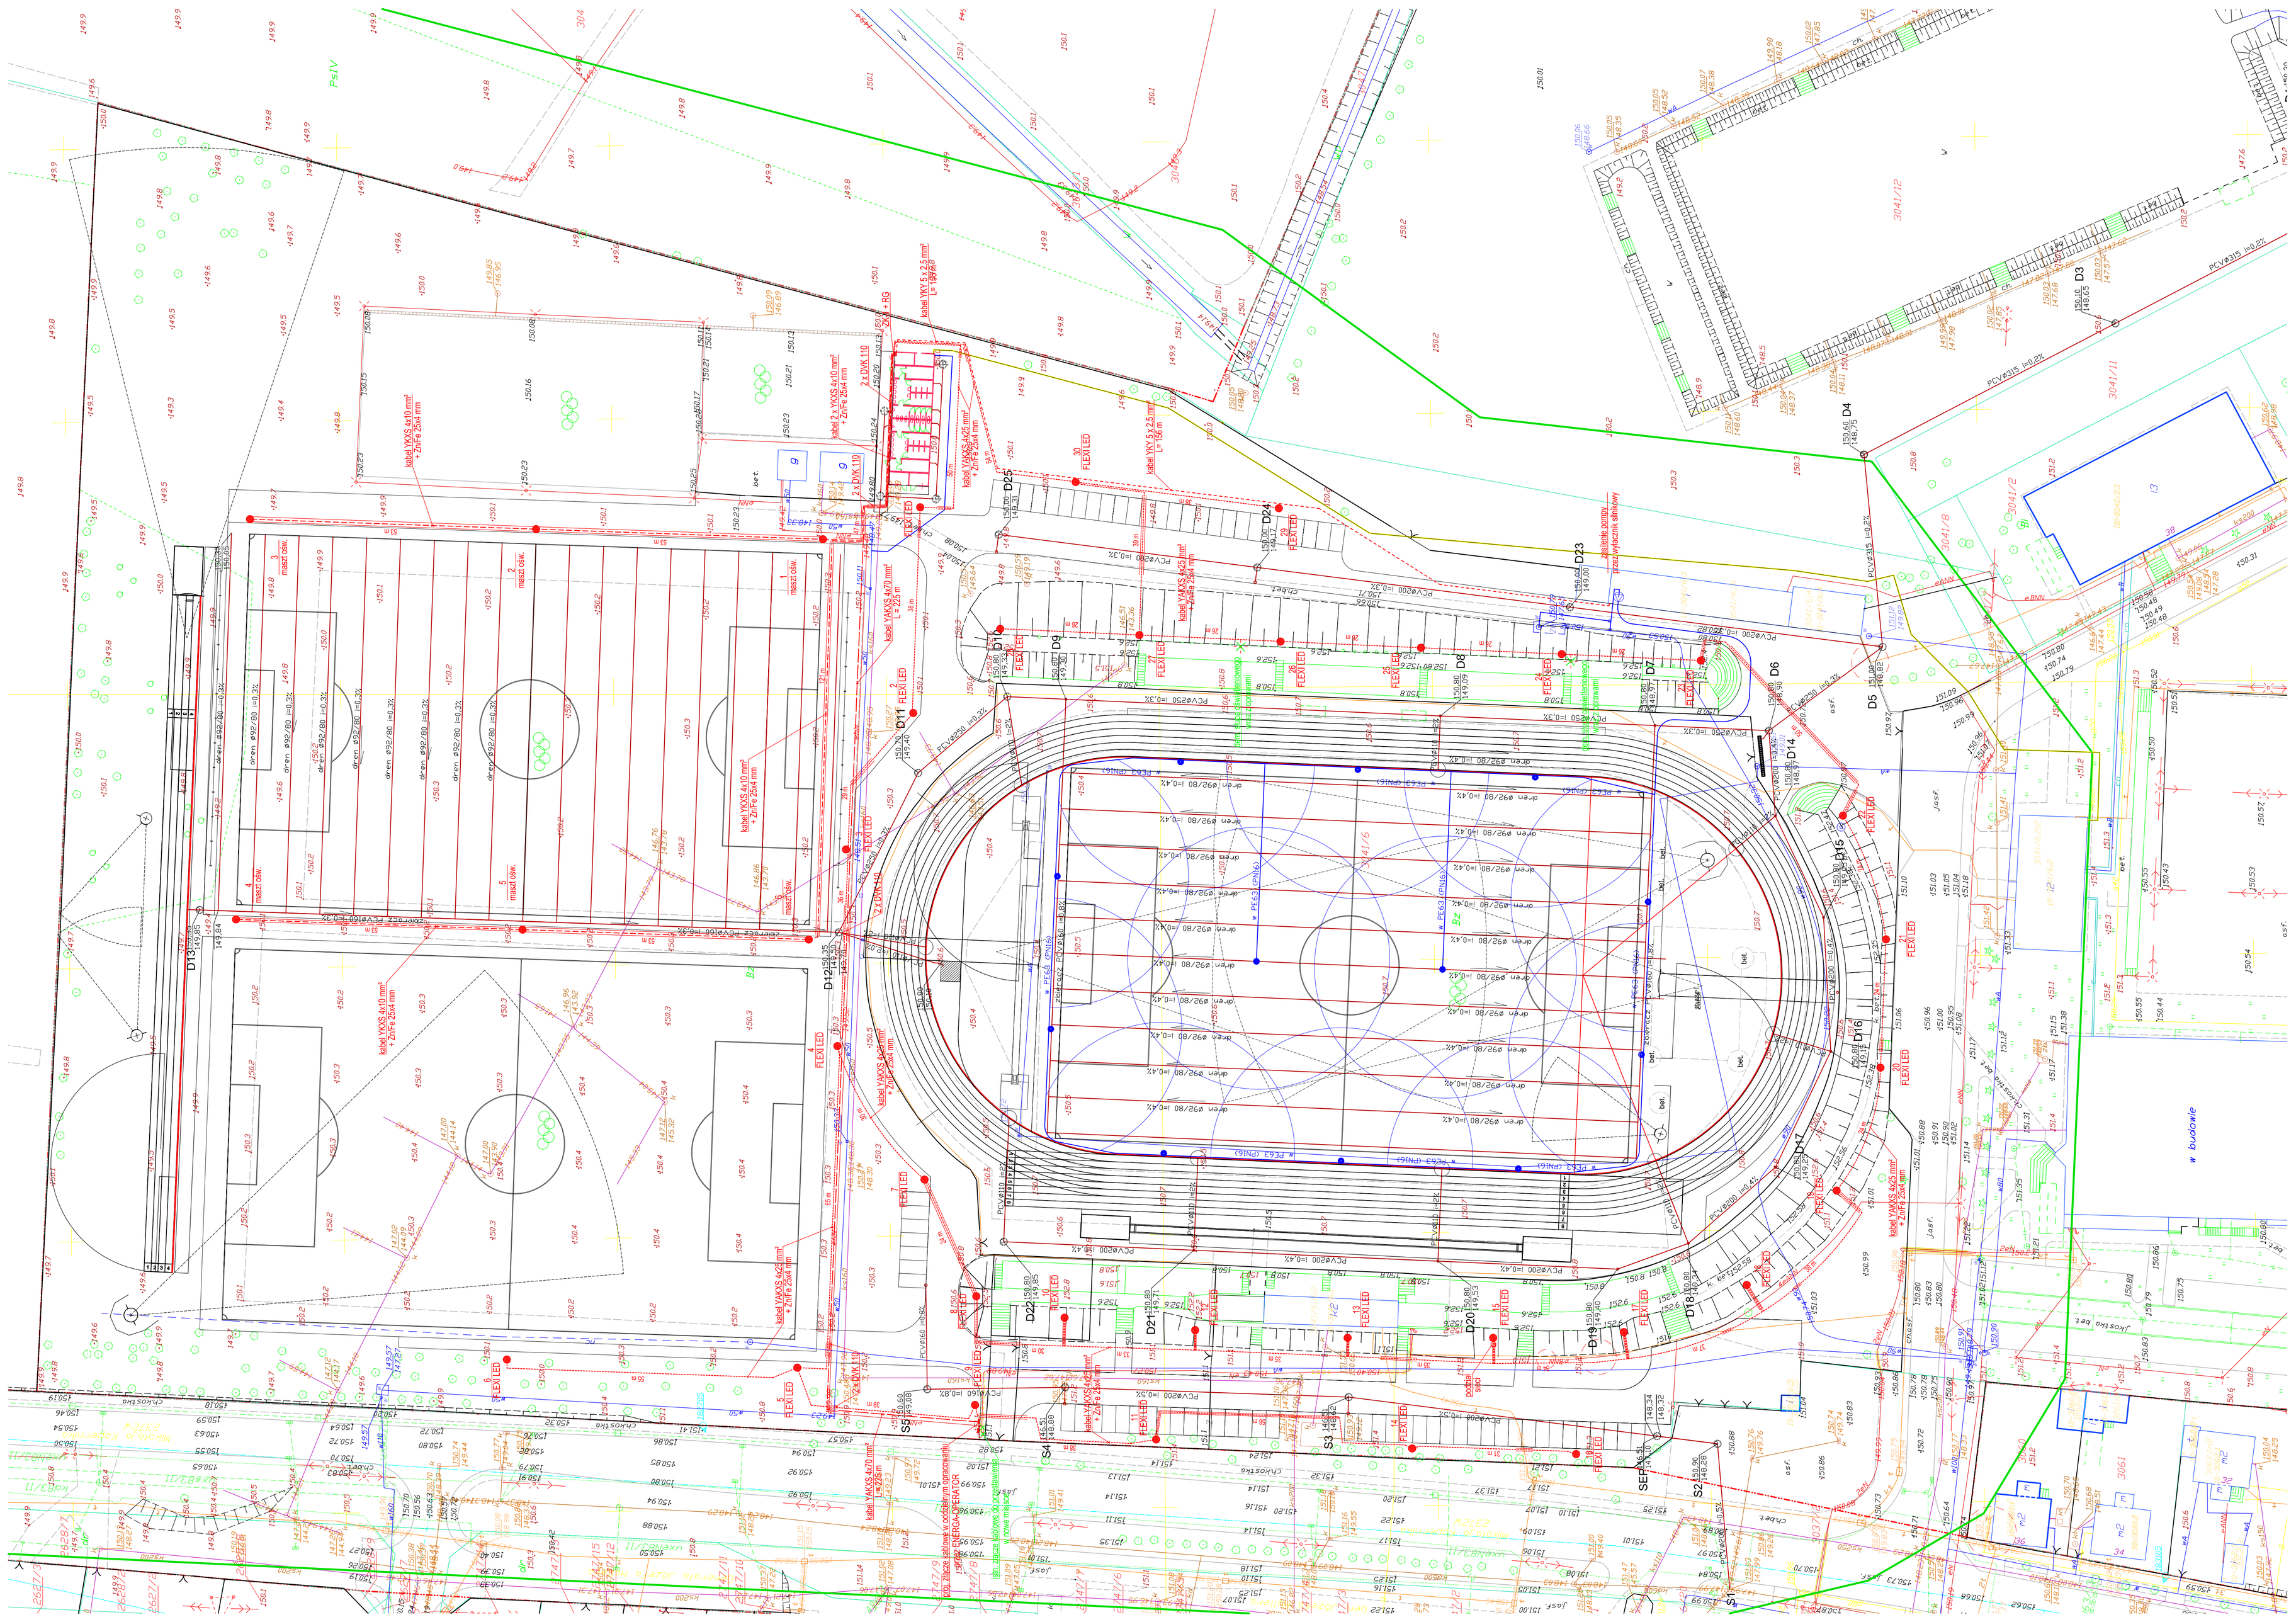
kabel YKXS 4x10 mm²
+ ZnFe 25x4 mm
kabel YAKXS 4x25 mm²
+ ZnFe 25x4 mm
kabel YKY 5x25 mm²
L= 156 m
2 x DVK 110
FLEXLED
mast osw.
drzewa wysokie
zasilenie pompy
przez wysięcznik silnikowy
PCV ø315 i=0.2%
PCV ø200 i=0.3%
PCV ø250 i=0.3%
drzewa ø92/80 i=0.4%
PE63 (PN16)
PE63 (PN6)
PCV ø160 i=0.5%
PCV ø160 i=0.8%
PCV ø160 i=0.2%
Chodnik PCV ø160 i=0.3%
Chodnik PCV ø160 i=0.4%
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
S1
S2
S3
S4
S5
SERPS
DT
stacja ENERGA-OPERATOR
stacja złącza kablowego do przestawienia
w nowe miejsce
stacja złącza kablowego w odzielnym ogrodzeniu
w budowie
3041/12
3041/11
3041/2
3041/8
3041/6
3061
13
39
34
32
196
PSIV
Jasf.
asf.
bet.
Chodnik