Załącznik nr 5.

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy ulicy Dobrskiej w Mławie

Przekrój geotechniczny

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:500

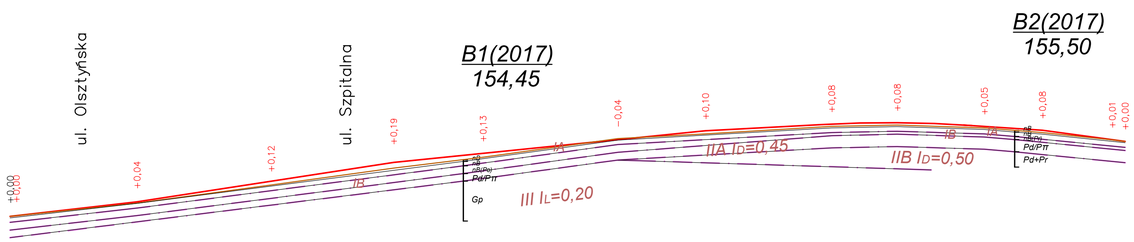

- niweleta istniejąca
- niweleta projektowana
- granica wydzieleń warstw geotechnicznych

P.P.145,00m n.p.m.

warunki wodne	Dobre																								Dobre
grupa nośności podłoża	Pod gruntami nasypowymi (asfalt, trylinka, piaski grube i pospółki) o grubości 0,30 - 0,45 m, grunty grupy nosności G1																								
rzędne niwelety projektowanej	152,33	152,82 152,84	153,29	153,96	154,58	150,87	155,32	155,61	155,82 155,83	155,86	155,88	155,85	155,78 155,76	155,63	155,32 155,27	150,30									
rzędne istniejące	152,33	152,82 152,84	153,25	153,84	154,39	154,74	155,36	155,51	155,75		155,80		155,71	155,55	155,31 155,27	155,02									
odległości	38,40	64,00 65,00	74,00	84,70	6,60	26,60	41,20	63,20	77,50	96,60	98,10	3,80	8,80	13,80 16,14	21,00 23,00	32,50	43,90 46,00	58,00							
pikietaż					0+300						0+400														