


## WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

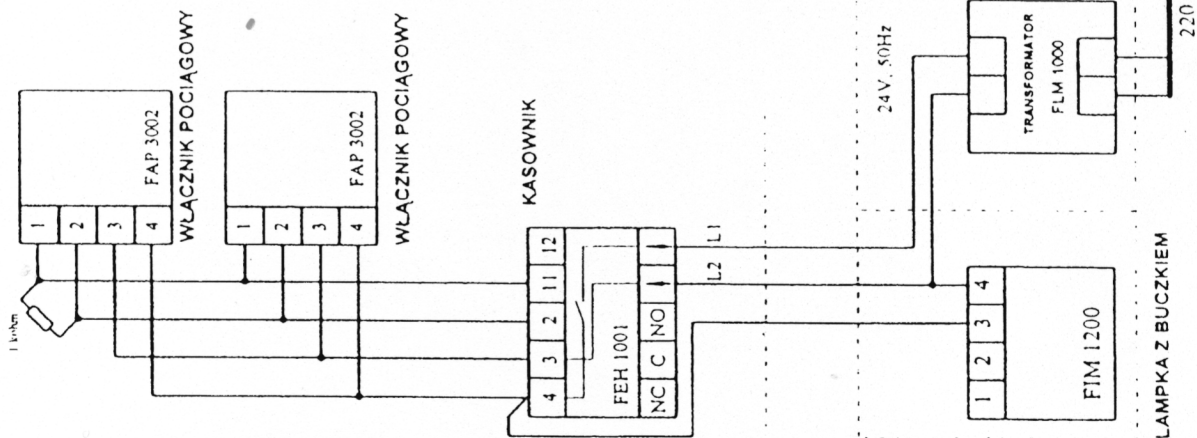

ŁAZIENKA / WC

KORYTARZ

MONTOWAĆ W PODWÓJNEJ PUSZCE W KORYTARZU, NAD DRZWIAMI

Przewody nieoznaczone - 0.5mm<sup>2</sup>

Rezystor dostarczany wraz z kasownikiem

UWAGA

Nie zamieniać L1 z L2

Zwoje w kasowniku usunąć.

Zwoje w przyciskach ustawić w pozycji "B"

Elementy mocowane w puszkach instalacyjnych (p/l) 60mm z wkrętami mocującymi lub w wersji natynkowej w puszkach prod. ENSTO