


2.25. SZPITALNA

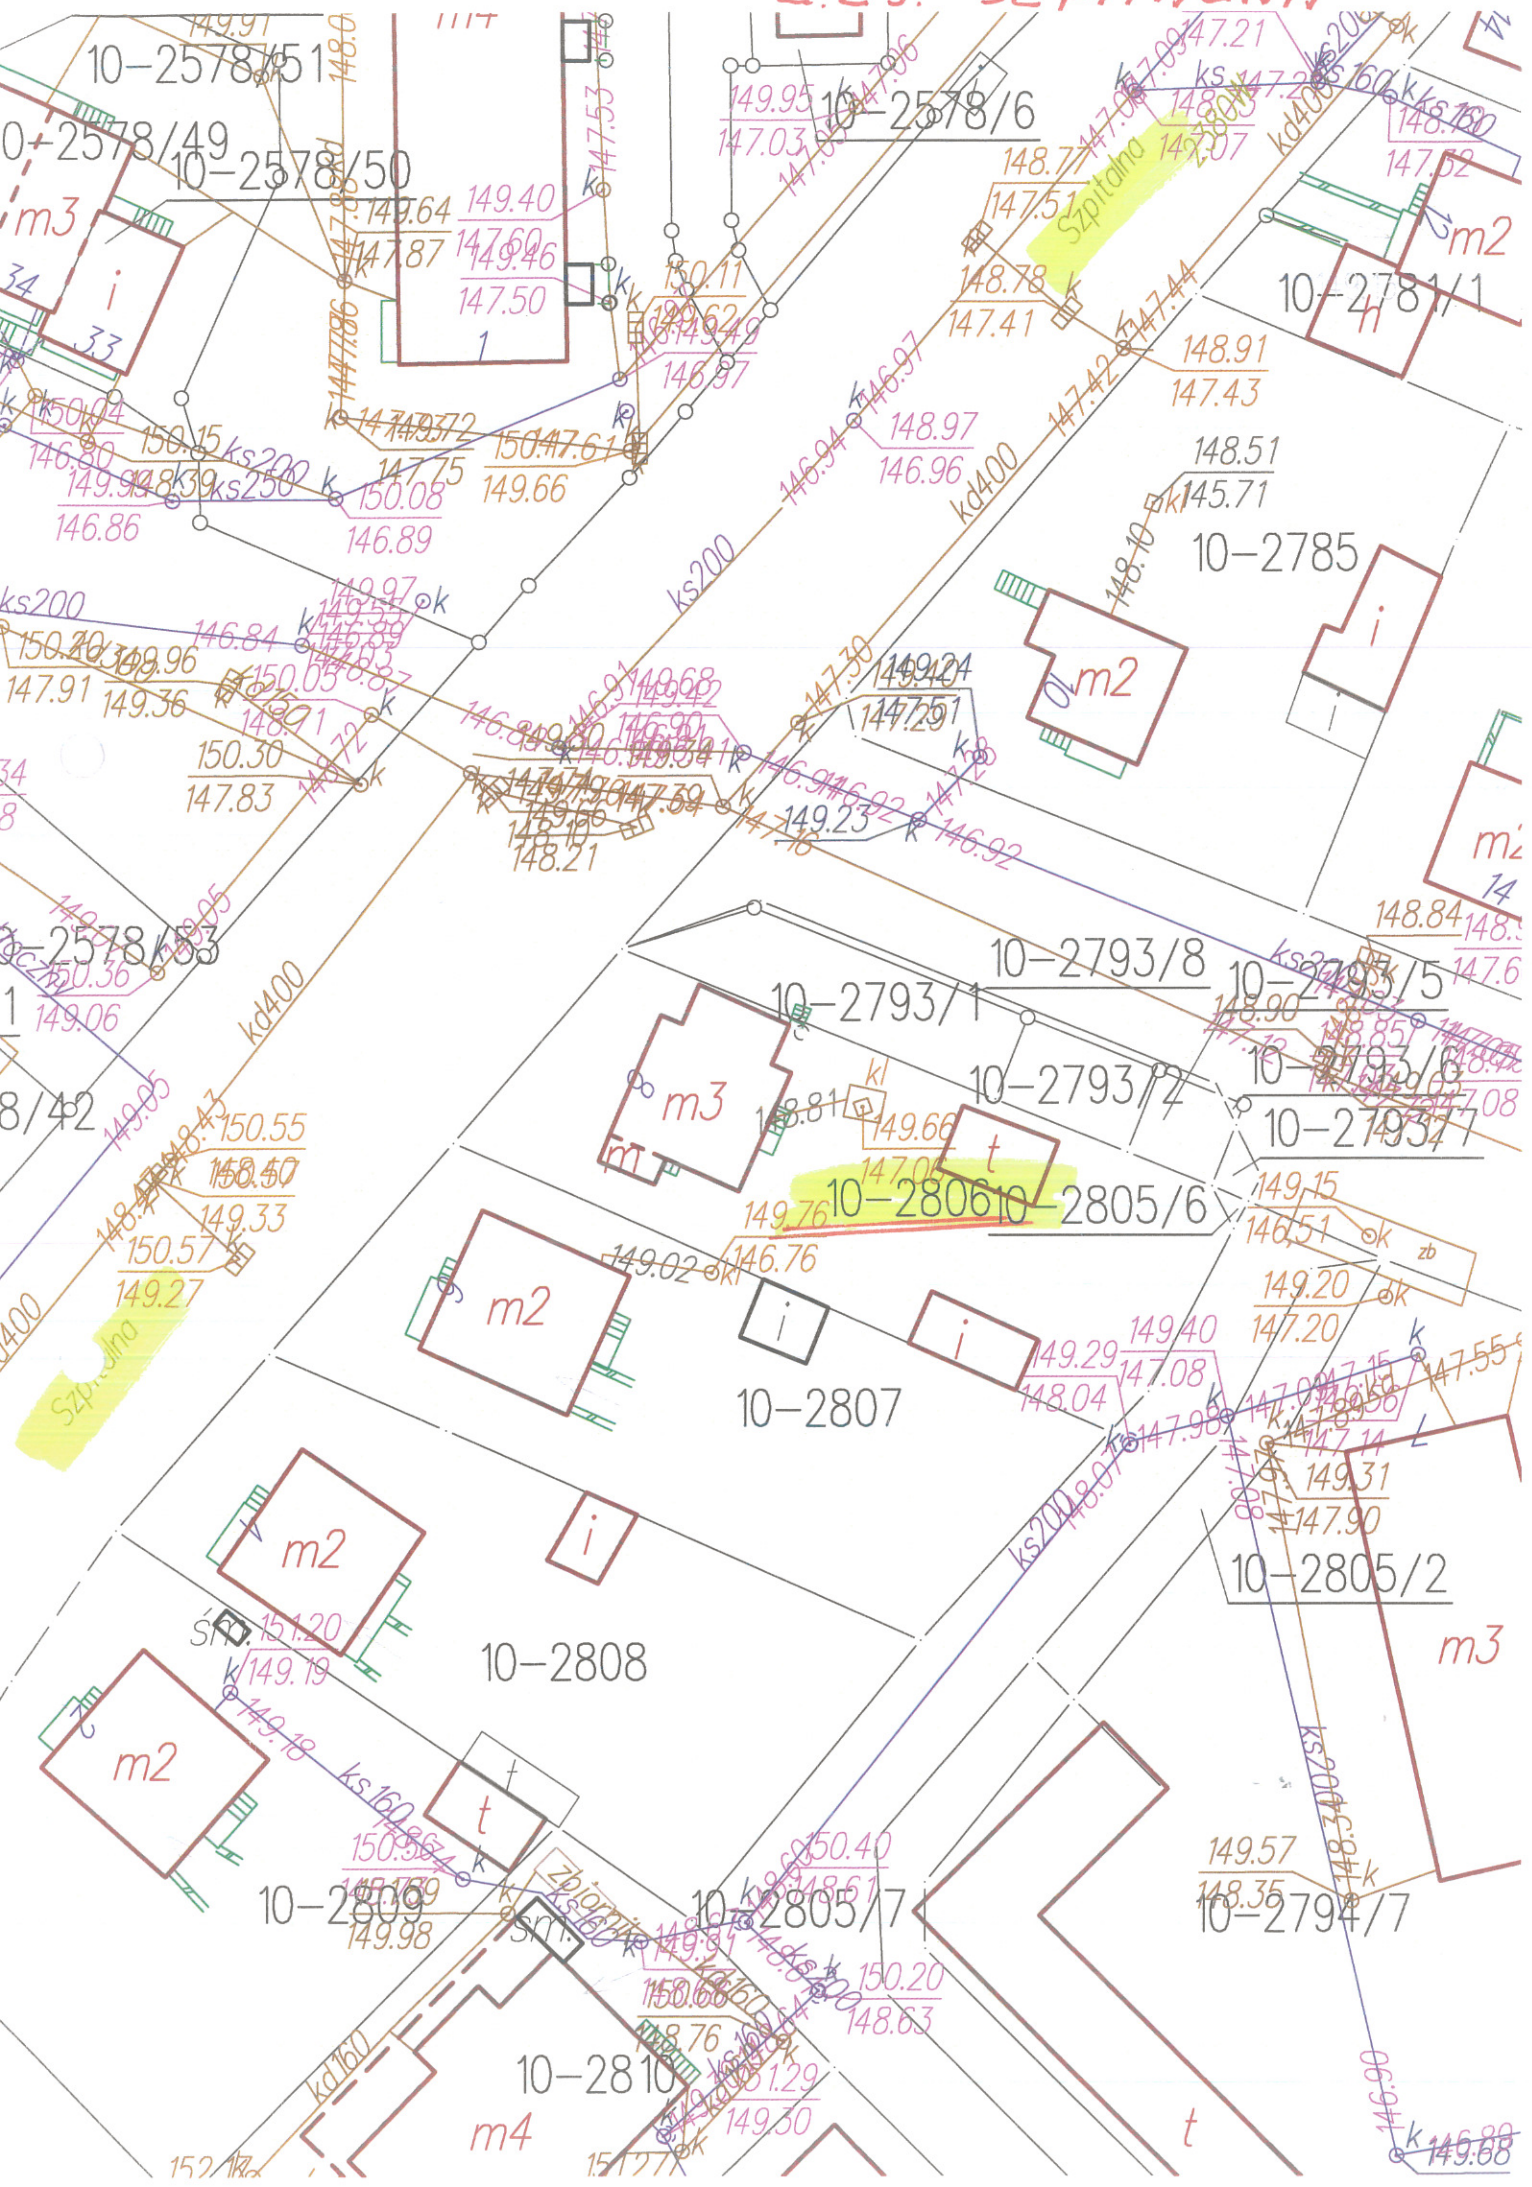

Mława, dnia 21.07.2017r.

KT - 526/25/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr; 2806 przy ulicy Szpitalnej w Mławie

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, ustala następujące warunki techniczne w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr: 2806 przy ul. Szpitalnej w Mławie.

1. Budowę przyłącza w pasie drogowym ul. J. Tuwima do posesji nr 2806 należy zaprojektować od istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 kamionka w ul. J. Tuwima.
Połączenie przyłącza z kolektorem wykonać od jednej z istniejących studni kanalizacyjnych na wysokości przedmiotowej nieruchomości.
Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłącza w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
 9. Po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
 11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
 12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Lucjan Wądołowski

KT - 755/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

**Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w pasie drogowym
ul. Waława Grabowskiego „Puszczyka”
w Mławie**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.10.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, **ustala następujące warunki techniczne** w celu wybudowania kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym ulicy Waława Grabowskiego „Puszczyka” w Mławie.

1. Odprowadzenie ścieków z posesji położonych przy ulicy Waława Grabowskiego „Puszczyka: należy przewidzieć poprzez zaprojektowanie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym z odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej w ul. Maksymiliana Marii Kolbe poprzez połączenie z wyprowadzoną siecią kanalizacji sanitarnej ze skrzyżowania przedmiotowych ulic.
Połączenia przykanalików sanitarnych z projektowanym kolektorem zaprojektować w studniach kontrolno-rewizyjnych.
Na projektowanej sieci ulicznej, w odległościach około 50 mb, zaprojektować studnie kontrolno-rewizyjne typu włazowego,
Studnie kontrolno-rewizyjne na projektowanym kolektorze sanitarnym posadzić na wylewanym fundamencie betonowym.
Kolektor sanitarny z przykanalikami w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego..
3. Projekt budowlany kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. Przed rozpoczęciem wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym przez osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:

- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt techniczny wykonywanego kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejącym.
6. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanego kolektora sanitarnego z przykanalikami (przed zasypaniem wykopu),
 7. Po wykonaniu kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności kolektora sanitarnego, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 8. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie kolektora sanitarnego do eksploatacji.
 9. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
 10. Warunki techniczne ważne są do 24.10.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA


mgr Lucjan Wadotowski

Mława, dnia 21.07.2017r.


KT - 526/27/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

**Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym do posesji nr 4733 przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich w Mławie**

W odpowiedzi na podanie z dnia 14.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, ustala następujące warunki techniczne w celu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do posesji nr 4733 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mławie.

1. Budowę przyłącza w pasie drogowym ul. Powstańców Wielkopolskich do posesji nr 4733 należy wykonać od kolektora kanalizacji sanitarnej DN 300 kamionka w ww. ulicy.
Połączenie przyłącza z kolektorem wykonać od zaprojektowanej studni kanalizacyjnej na wysokości przedmiotowej nieruchomości (projekt uxks 39/08).
Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na budowę przyłącza w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:



- a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (przed zasypaniem wykopu).
 9. Po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego badanie szczelności wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 10. Po zakończeniu prac związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
 11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
 12. Warunki techniczne ważne są do 20.07.2019r.

ZASTĘPCA PREZESA


mgr Lucjan Wądołowski