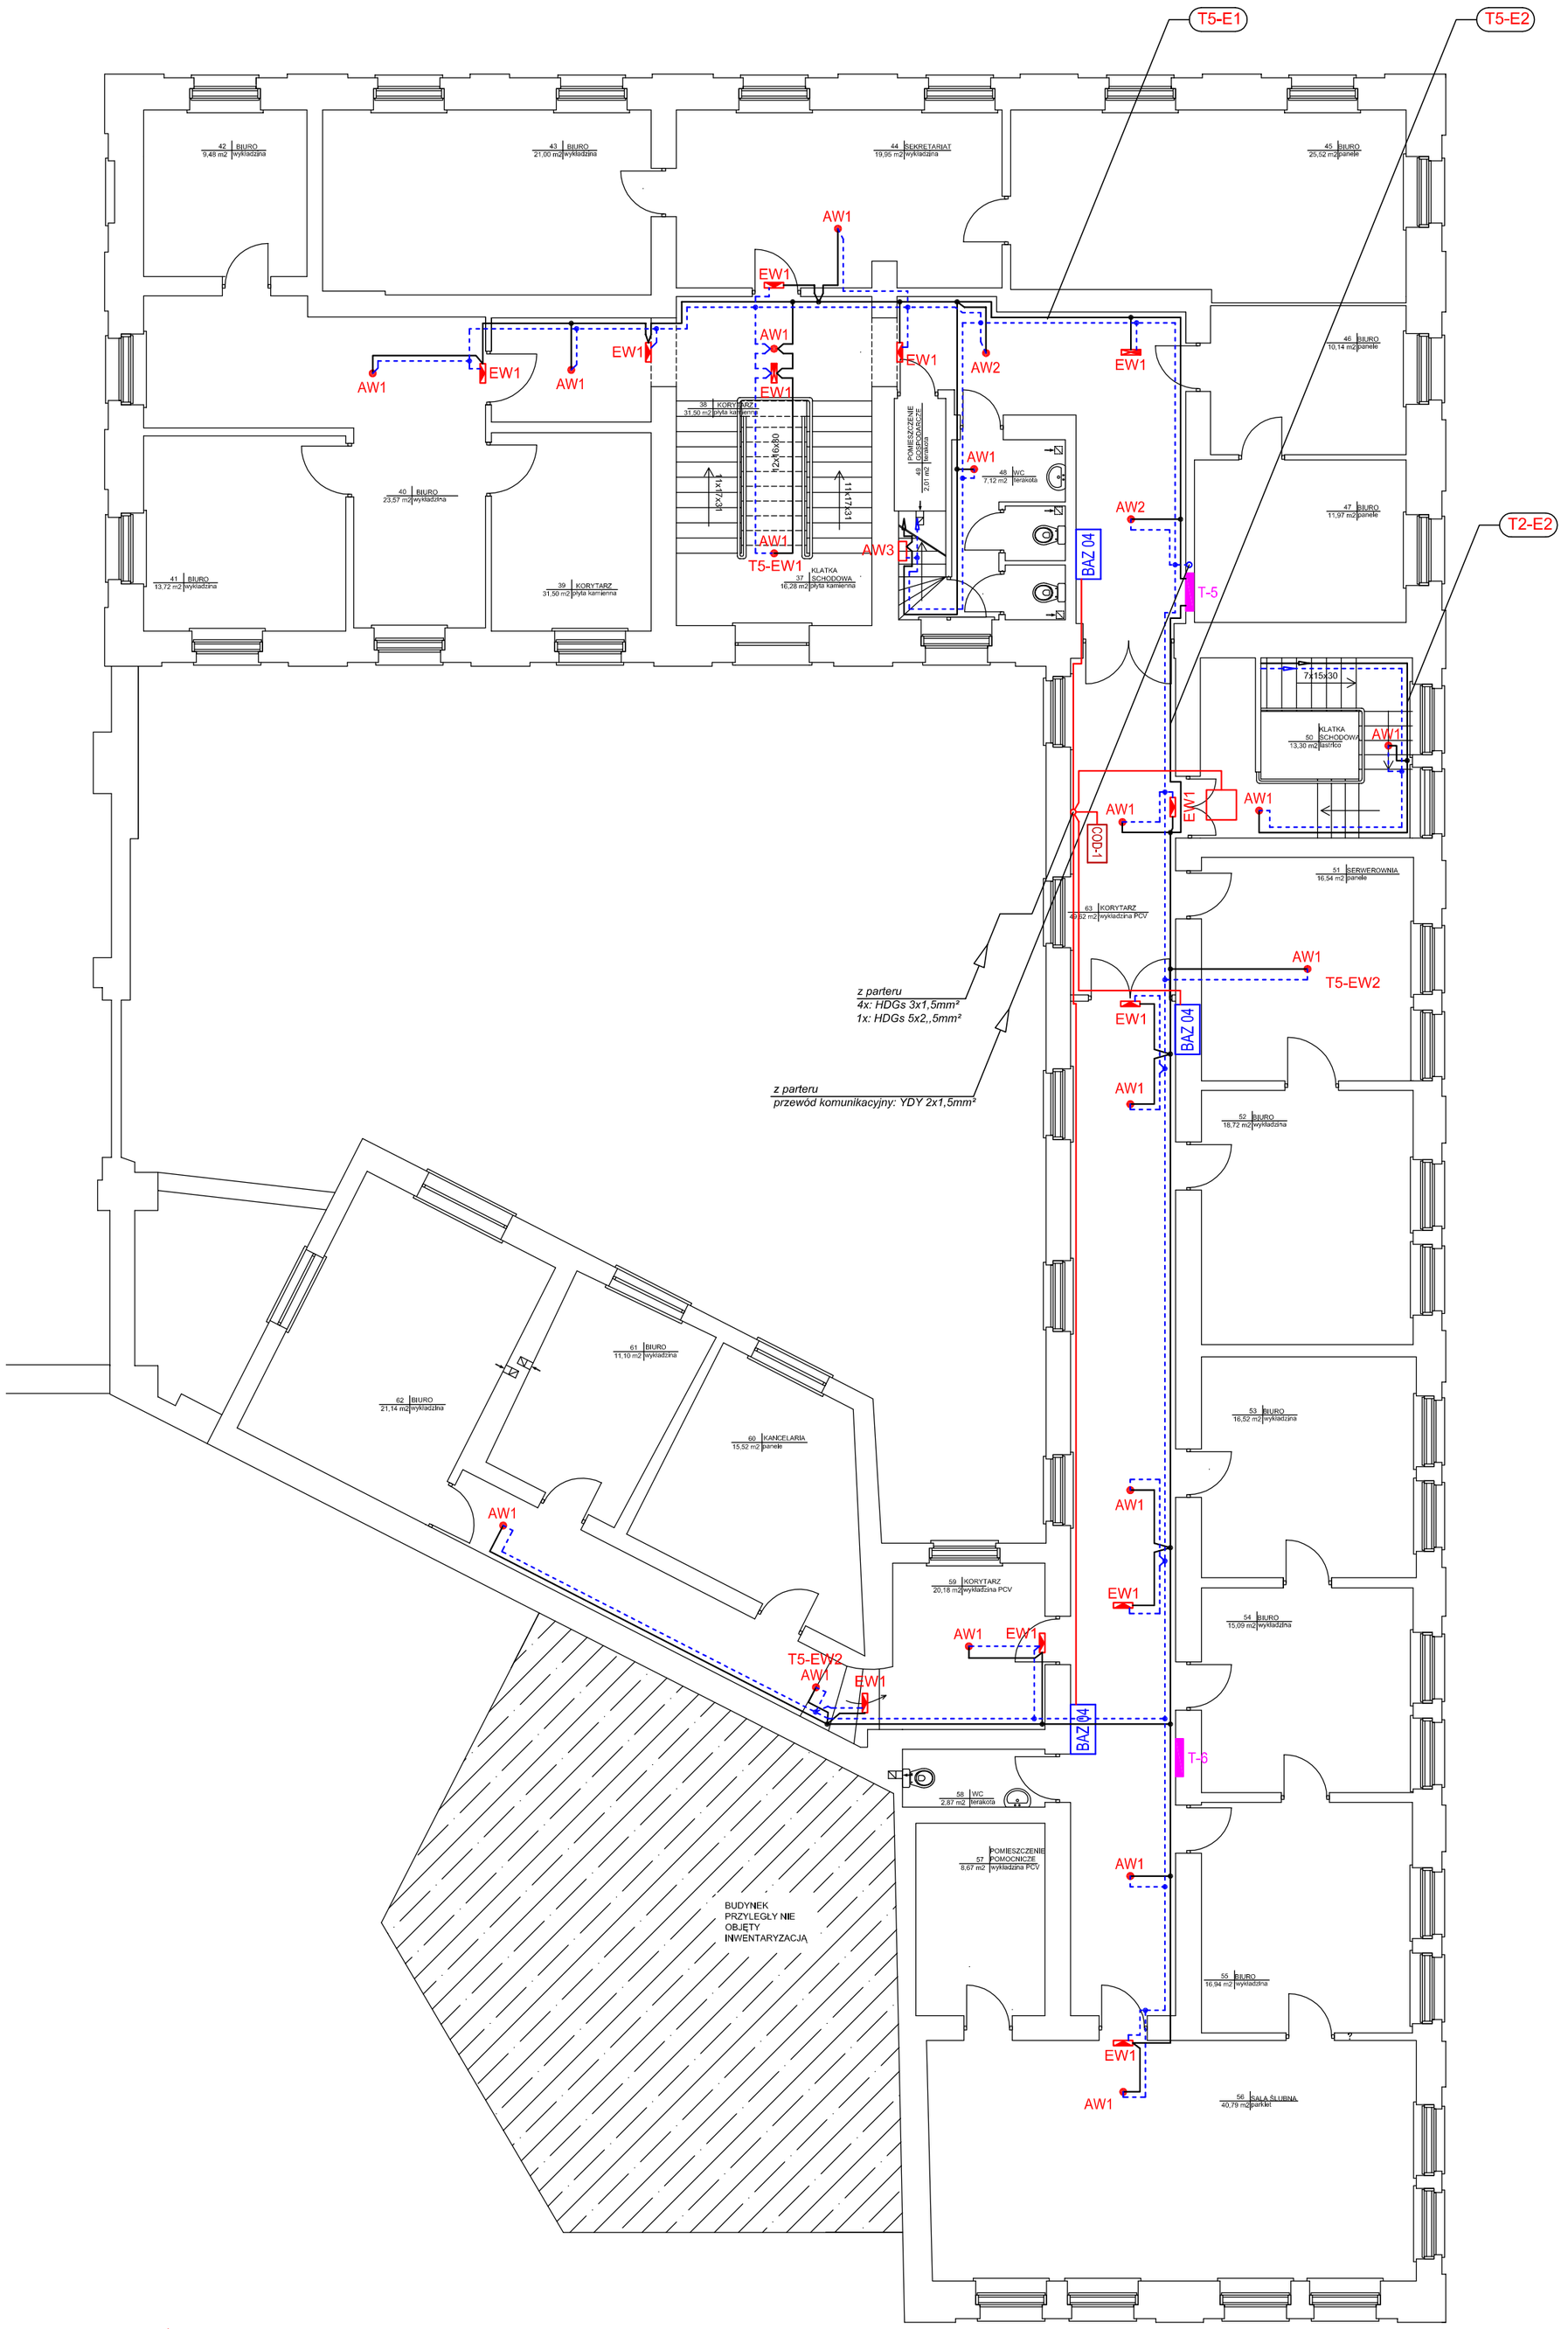

OZNACZENIE OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT - AMATECH;

AW2 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wewnątrzstropowa, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH;

AW3 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

AW4 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, ze wspornikiem pod kątem 45°, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT/45° - AMATECH);

EW1 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

EW2 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, jedno/dwustronna, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (EMAX ALU LED: EA/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

OZNACZENIA:

RG,T-5 - istniejące tablice rozdzielcze
T2-E1 - oznaczenie obwodu
——— - przewód zasilający YDYżo 3x1,5mm2
- - - - - - - - - - przewód komunikacyjny YDY 2x1,5mm2
——— - HDGs 3x1,5mm2 E-90

UWAGI:

1. Z oprawami awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosować znaki ewakuacyjne (bezpieczeństwa) zgodnie z zasadami ustalonymi w normie PN-N-01256-5
2. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać wymagane przepisami świadectwo dopuszczenia

RZUT PIĘTRA 1:100

DRAFT

10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT: 011/2012	PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO RATUSZA W MŁAWIE
ADRES:	DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
INWESTOR:	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYS:	**Plan instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zasilania urządzeń ppoż. - Piętro I**

ELEKTR. - PROJEKTOWAŁ:
tech. **ZBIGNIEW BARDZICKI**
upr. bud. 91/83/OL
inż. PAWEŁ SZPONAR
ELEKTR. - SPRAWDZIŁ:
mgr inż. MAREK HANOWSKI
upr. bud. nr **24/02/OL**

SKALA: 1:100
DATA: 10.2012
NR RYS.: E-6