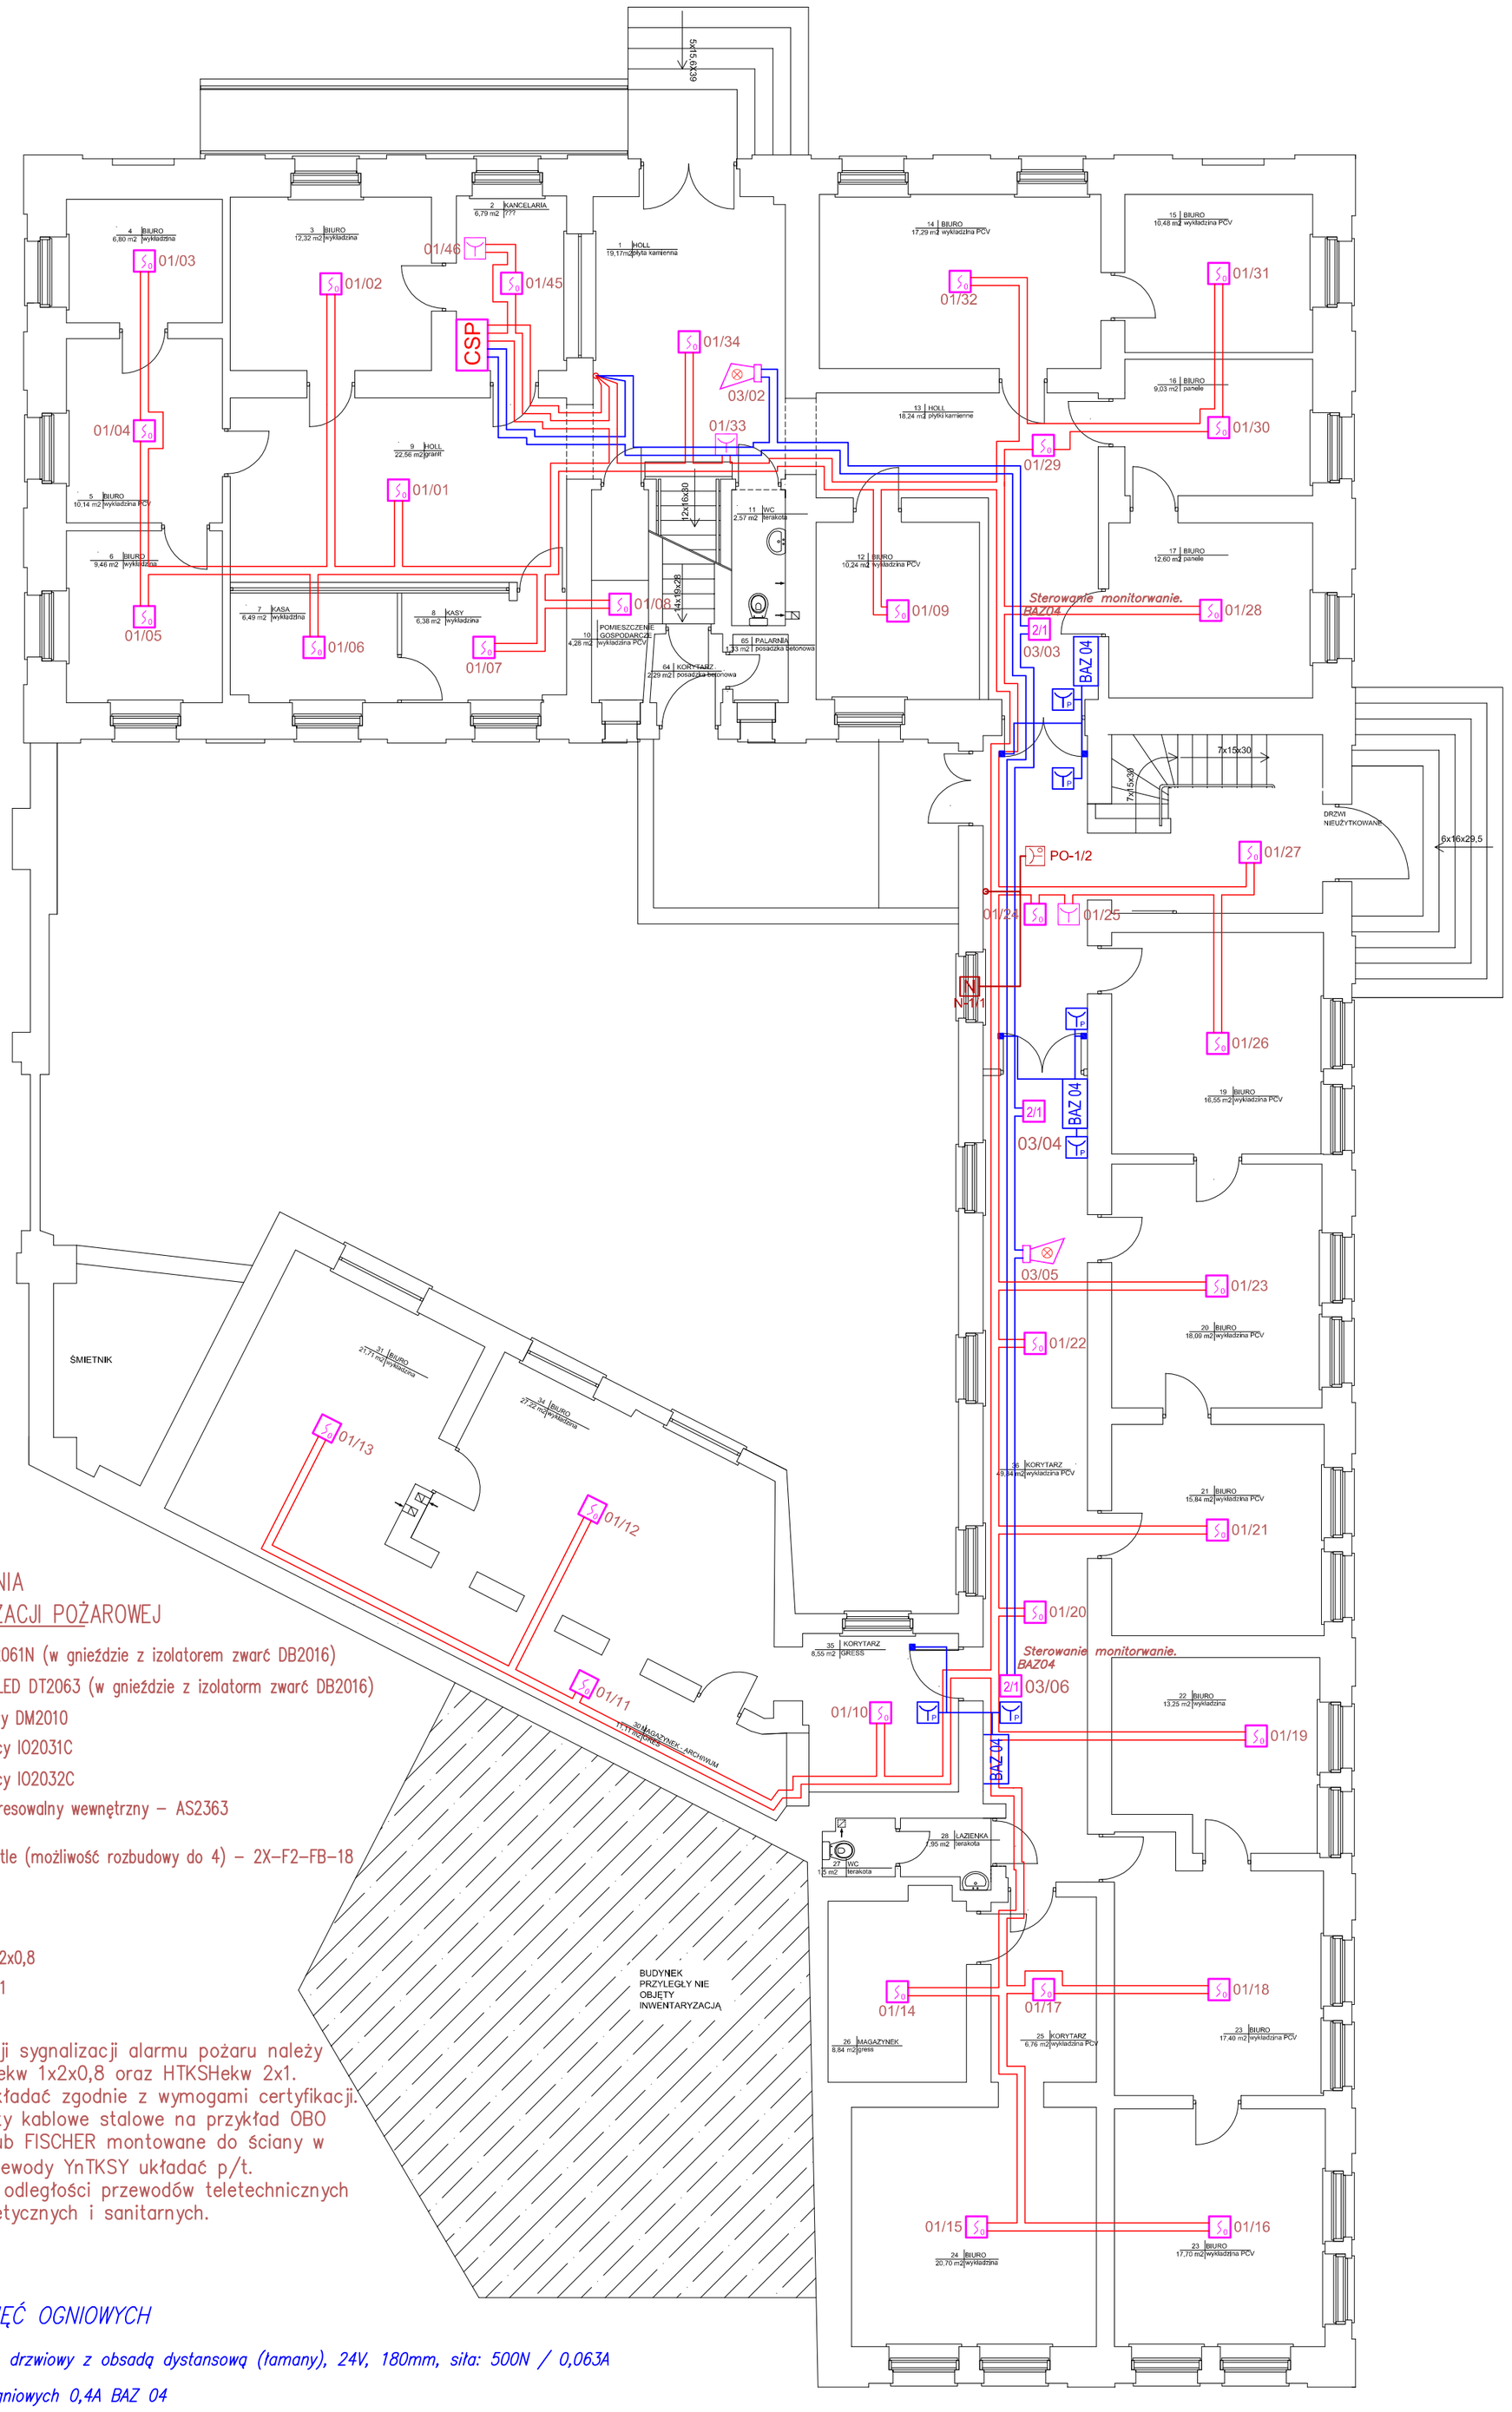

OZNACZENIA
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

- – Optyczna czujka dymu DP2061N (w gnieździe z izolatorem zwarć DB2016)
- – Czujka termiczna z diodą LED DT2063 (w gnieździe z izolatorm zwarć DB2016)
- – Ręczny ostrzegacz pożarowy DM2010
- 2/1 – Moduł kontrolno – sterujący IO2031C
- 2/2 – Moduł kontrolno – sterujący IO2032C
- – Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnętrzny – AS2363
- CSP – Centrala adresowalna 2–pętle (możliwość rozbudowy do 4) – 2X–F2–FB–18

LEGENDA OKABLOWANIA

- – Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
- – Kabel HTKSHekw 1x2x1

Uwagi:
1. Linie dozorowe instalacji sygnalizacji alarmu pożaru należy wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz HTKSHekw 2x1.
2. Przewody HTKSHekw układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty kablowe stalowe na przykład OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do ściany w odstępach co 30 cm. Przewody YnTKSY układać p/t.
3. Zachować normatywne odległości przewodów teletechnicznych od instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych.

INSTALACJA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

- *– Chwytak elektromagn. drzwiowy z obsadą dystansową (łamany), 24V, 180mm, siła: 500N / 0,063A*
- BAZ 04 – *Centrala zamknięć ogniowych 0,4A BAZ 04*
- P – *Przycisk przerywający UT4U*

OZNACZENIA
INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

- N – Napęd okienny 24V,
- To – Przycisk oddymiania RT42
- COD – Centrala oddymiania 2A – RZN 4202

RZUT PARTERU 1:100

DRAFT

10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT: 011/2012	PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO RATUSZA W MŁAWIE
ADRES:	DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
INWESTOR:	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA
BRANŻA:	TELETECHNICZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYS:	**Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru - parter**

ELEKTR. - PROJEKTOWAŁ:
tech. **ZBIGNIEW BARDZICKI**
upr. bud. 91/83/OL
mgr inż. **RAFAŁ CZARNECKI**

ELEKTR. - SPRAWDZIŁ:
mgr inż. MAREK HANOWSKI
upr. bud. nr **24/02/OL**

SKALA: 1:100
DATA: 10.2012
NR RYS.: T-3