


UWAGA:

1. Podejścia pod umywalki, natrysk, wannę, zlewozmywak, wykonywać o średnicy Dn50PCV.
2. Podejścia pod miski ustępowe wykonywać o średnicy Dn110PCV.
3. Dla średnicy wykonywać min. spadek  
Dn160 – 1,5%, Dn110 – 2,5%, Dn50 – 2,5%,
4. Podejścia zasilające urządzenia prowadzić w brzdach ściennych i posadzkowych
5. Instalację wody rowadzić zgodnie z opisem
6. Na etapie montażu instalacji wod kan uwzględnić wszelkie kolizje oraz sprawdzić możliwość przejścia przez przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami oraz między kondygnacjami

Oznaczenia:

- — — — — instalacja wody zimnej
- - - - - instalacja wody ciepłej
- HW — — — — instalacja wody p.poż.
- KS — — — — instalacja kanalizacji sanitarnej
- KSP — — — — instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa
- W 1 — — — — piony wodociągowe
- KS 1 — — — — piony kanalizacji sanitarnej
- H 1 — — — — piony instalacji p.poż.
- Ø15/Ø15 — — — — średnice instalacji wodociągowej (zimna/ciepła)—PE
- Dn15 — — — — średnice instalacji wodociągowej i p.poż. — stal
- PVC 160 i=2,0% — — — — średnice instalacji kanalizacji
- — — — — bateria czerpalna
- — — — — zawór czerpalny
- — — — — zawór czerpalny z perlatozem
- HP25 — — — — lokalizacja hydrantu p.poż.

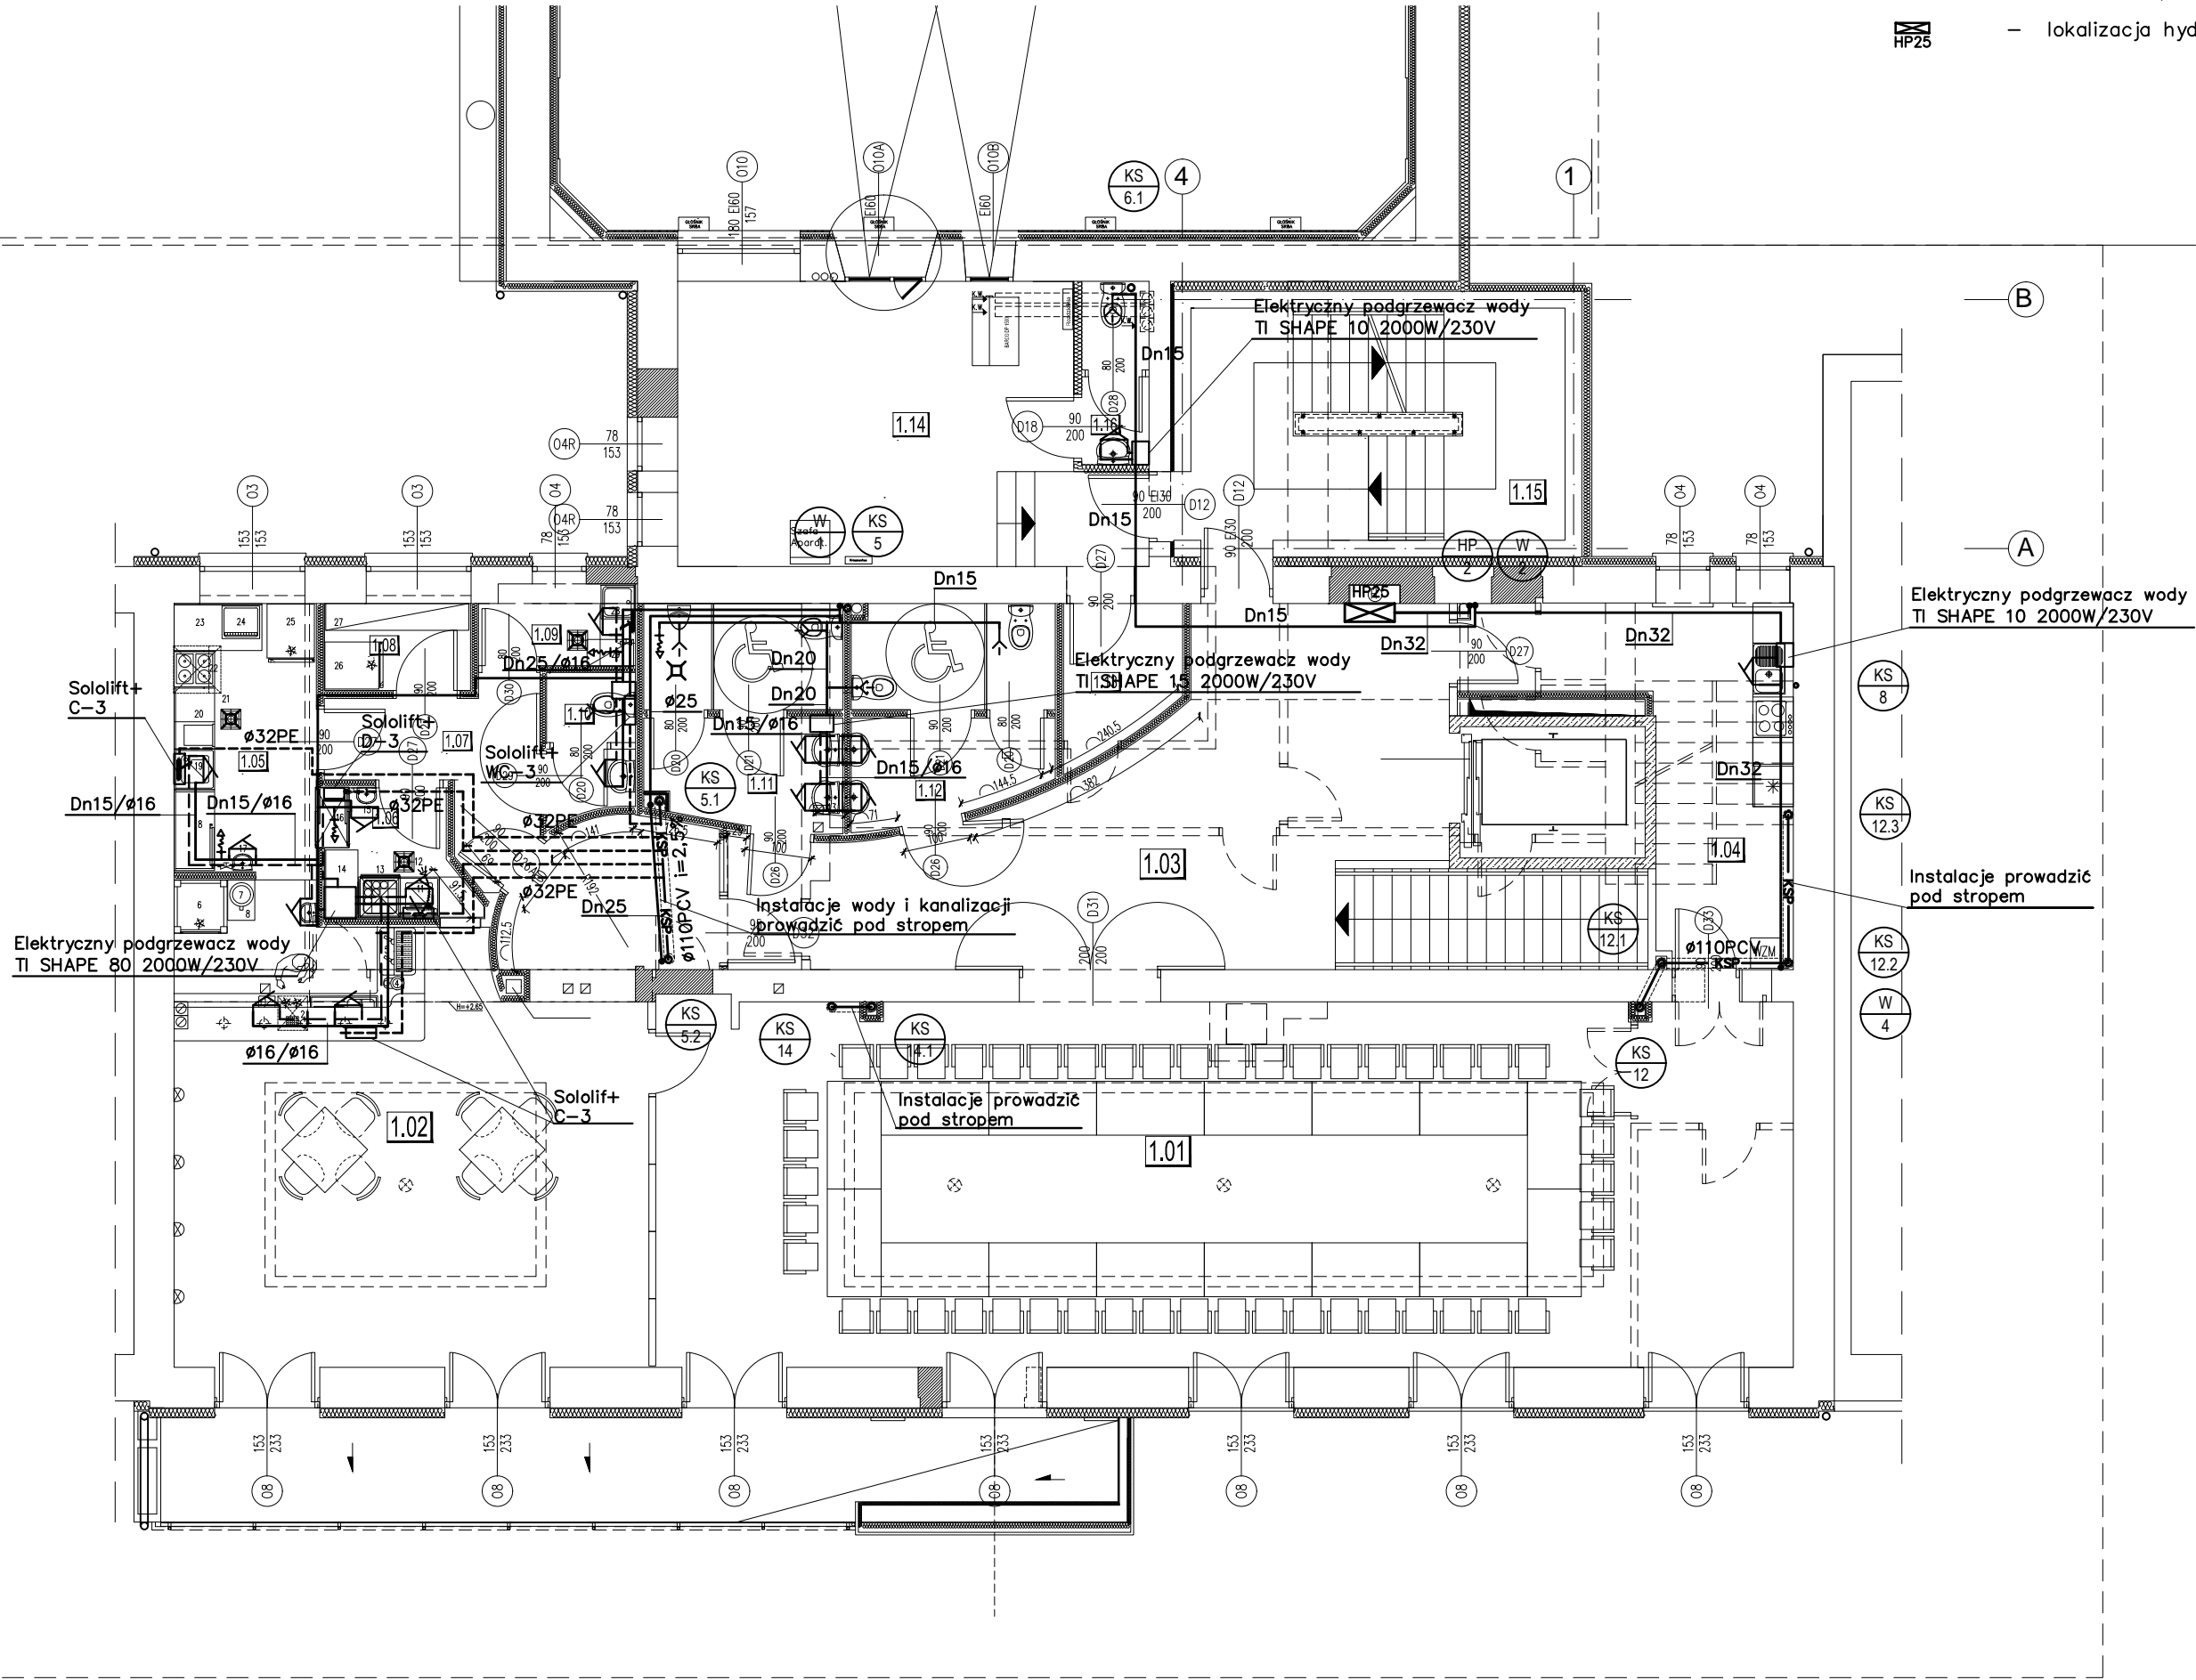

PA&B

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA

91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64  
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:  
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO  
-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY  
NADBUDOWY I ROZBUDOWY  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W  
MŁAWIE

BRANŻA:  
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:  
URZĄD MIASTA MŁAWA  
06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:  
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI:  
mgr inż. Rafał Rydyziński  
upr. nr 141/01/WŁ

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Maria Lisowska  
upr. nr 144/01/WŁ

RYSUNEK:  
Rzut 1 piętra - inst. WOD-KAN

DATA:  
KWIECIEŃ 2013

SKALA:  
1:100

NR RYS:  
WK3