


Oznaczenia:

- Dn25 – średnica wody zimnej i p.poż.
rura stalowa ocynkowana
- ø25 – średnica wody, rura PE/RT/AL/PE/RT
firmy UPONOR
- — — — — instalacja wody zimnej
- - - - - instalacja wody cieplej
- HW — instalacja wody p.poż.
- W 1 – pionowy wodociąg
- H 1 – pionowy instalacji p.poż.
- UM – bateria:
UM – umywalkowa
ZL – zlewczymywalkowa
N – natryskowa
- MU – zawór odcinający
do miski ustępowej
- PI – zawór spłukujący
do pisuaru
- P0 – zawór odcinający
z perlatorem i złączką
do węży
- HP25 – hydrant ppoż

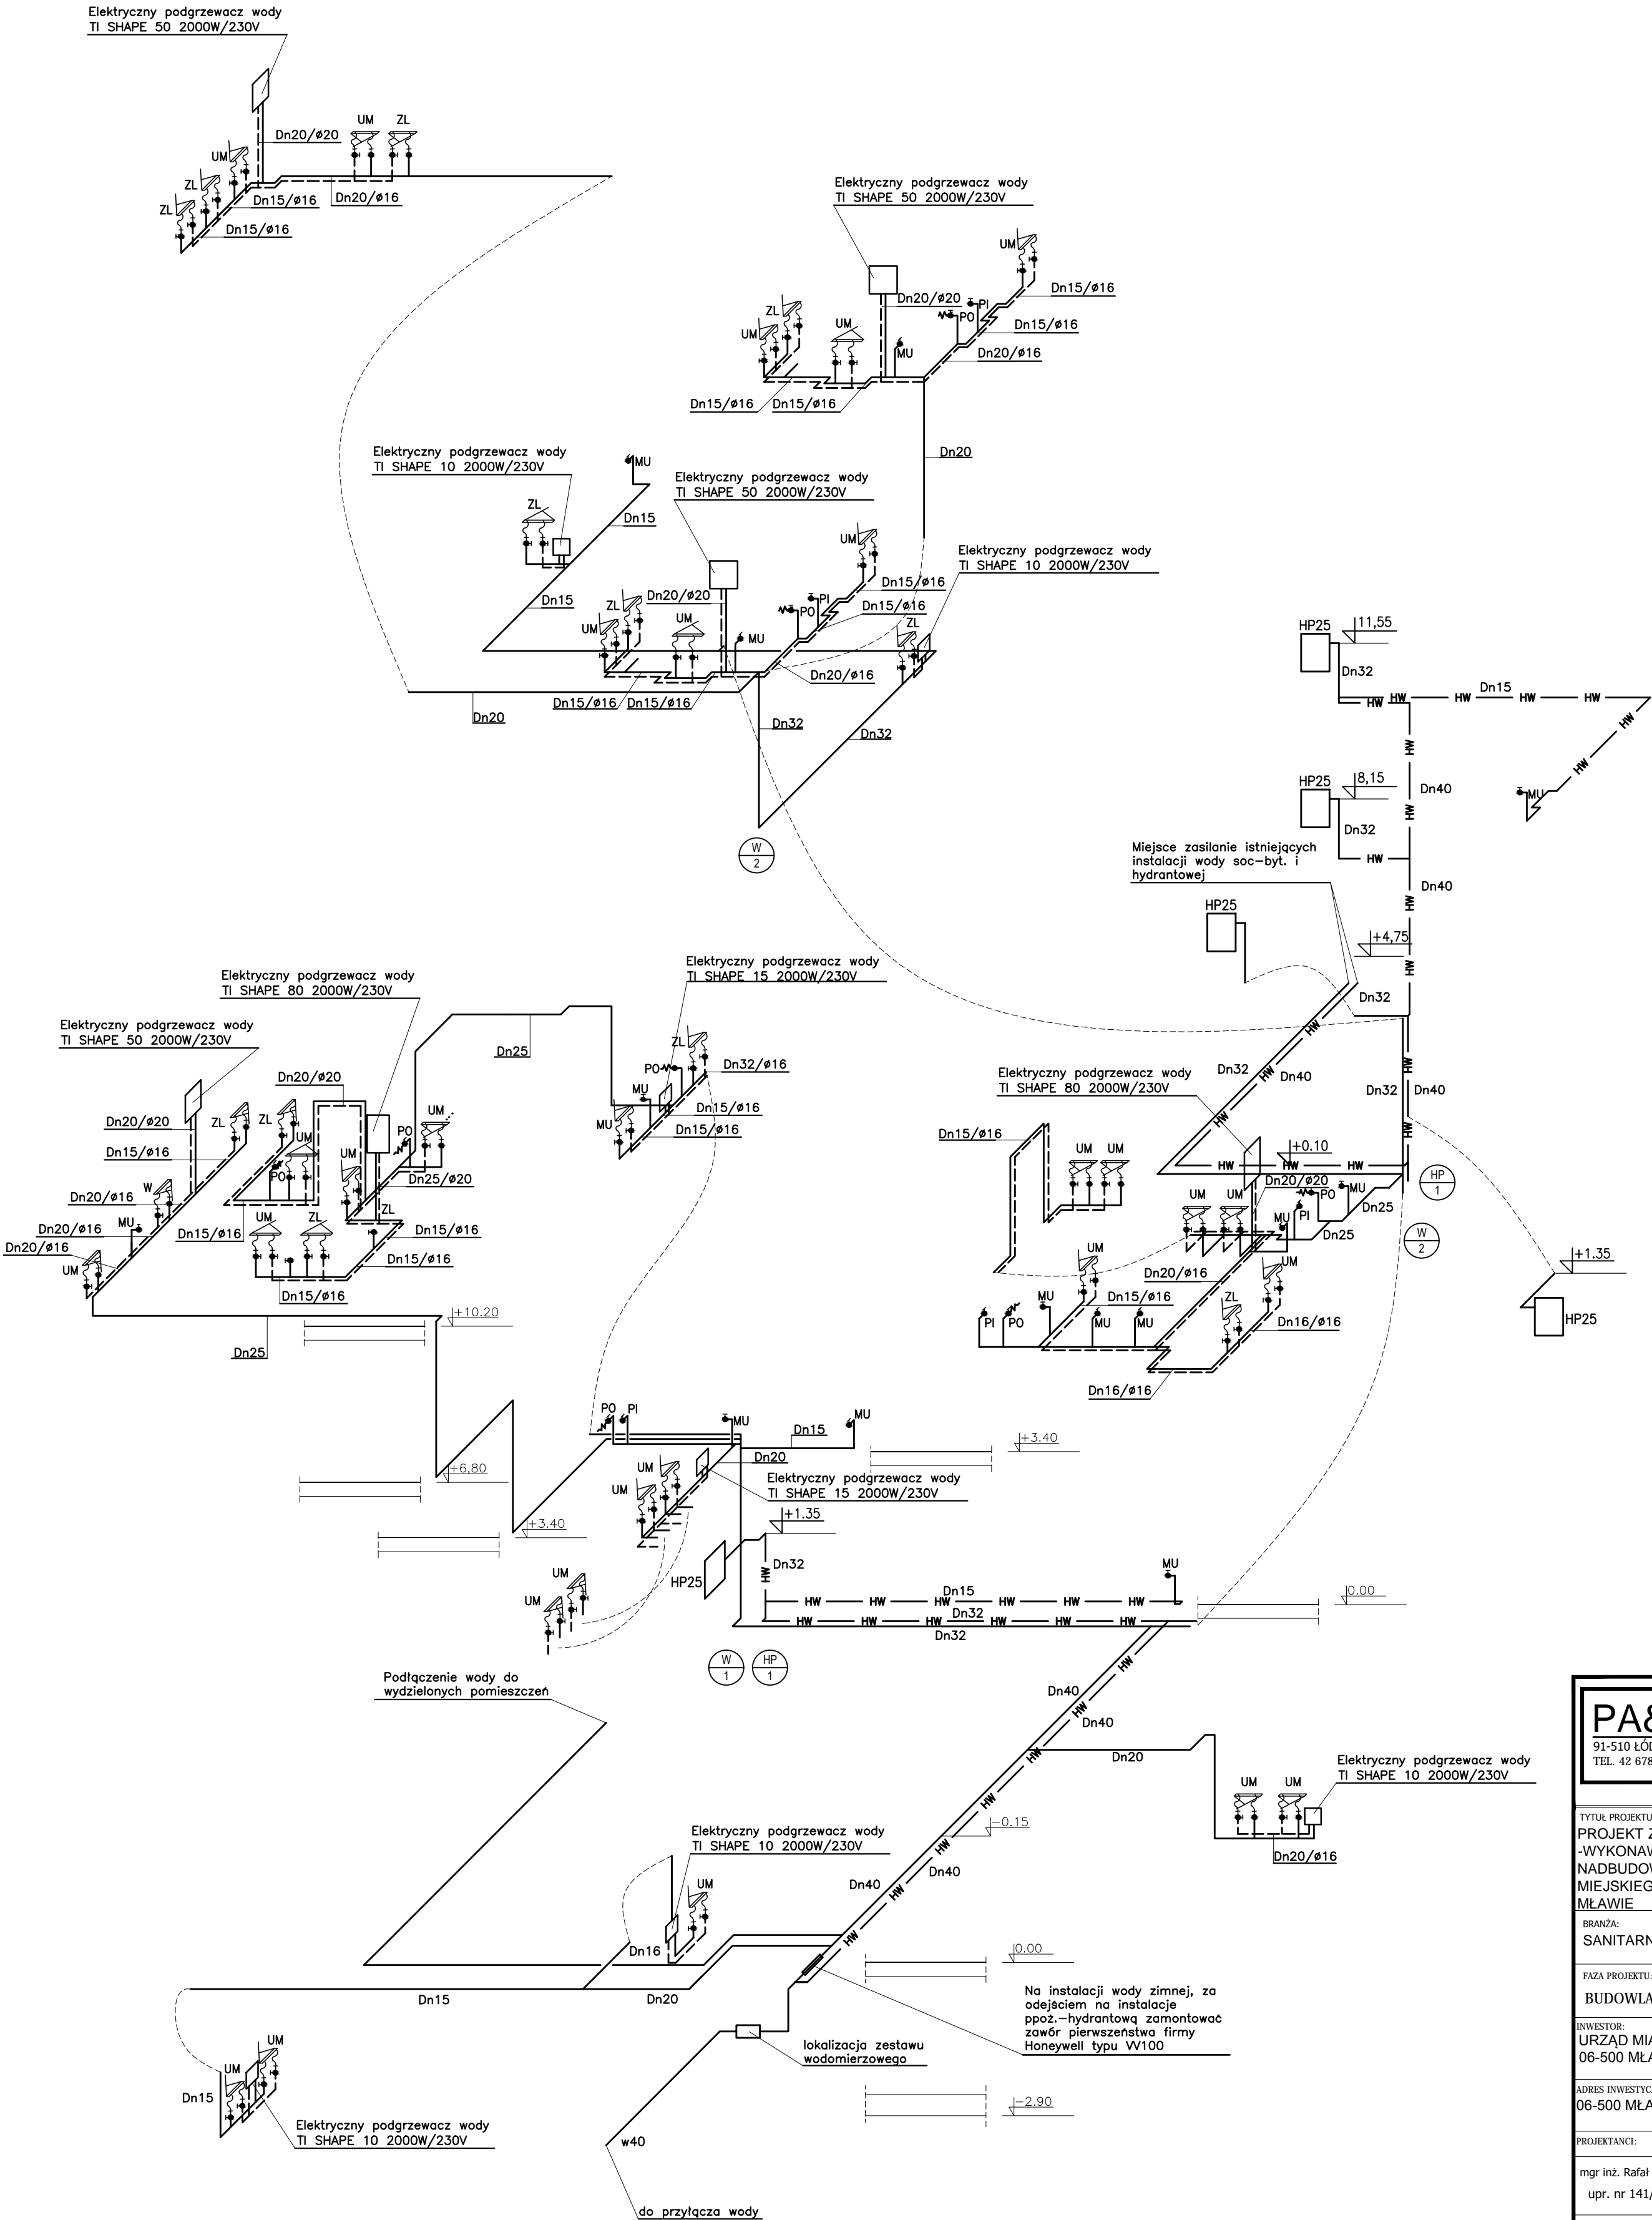

PA&B

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO
-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
NADBUDOWY I ROZBUDOWY
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
MŁAWIE

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCYJNY:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI:

PODPIS:

mgr inż. Rafał Rydzyski
upr. nr 141/01/WŁ

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/WŁ

RYСУNEK:
Aksonometria inst. WOD-KAN

DATA:
KWIECIEŃ 2013

NR RYS:
WK6

SKALA:
1:100